



"Согласовано"

Администрация МР "Город Киров и Кировский район"


" " 2021 г.

## Схема тепловых сет

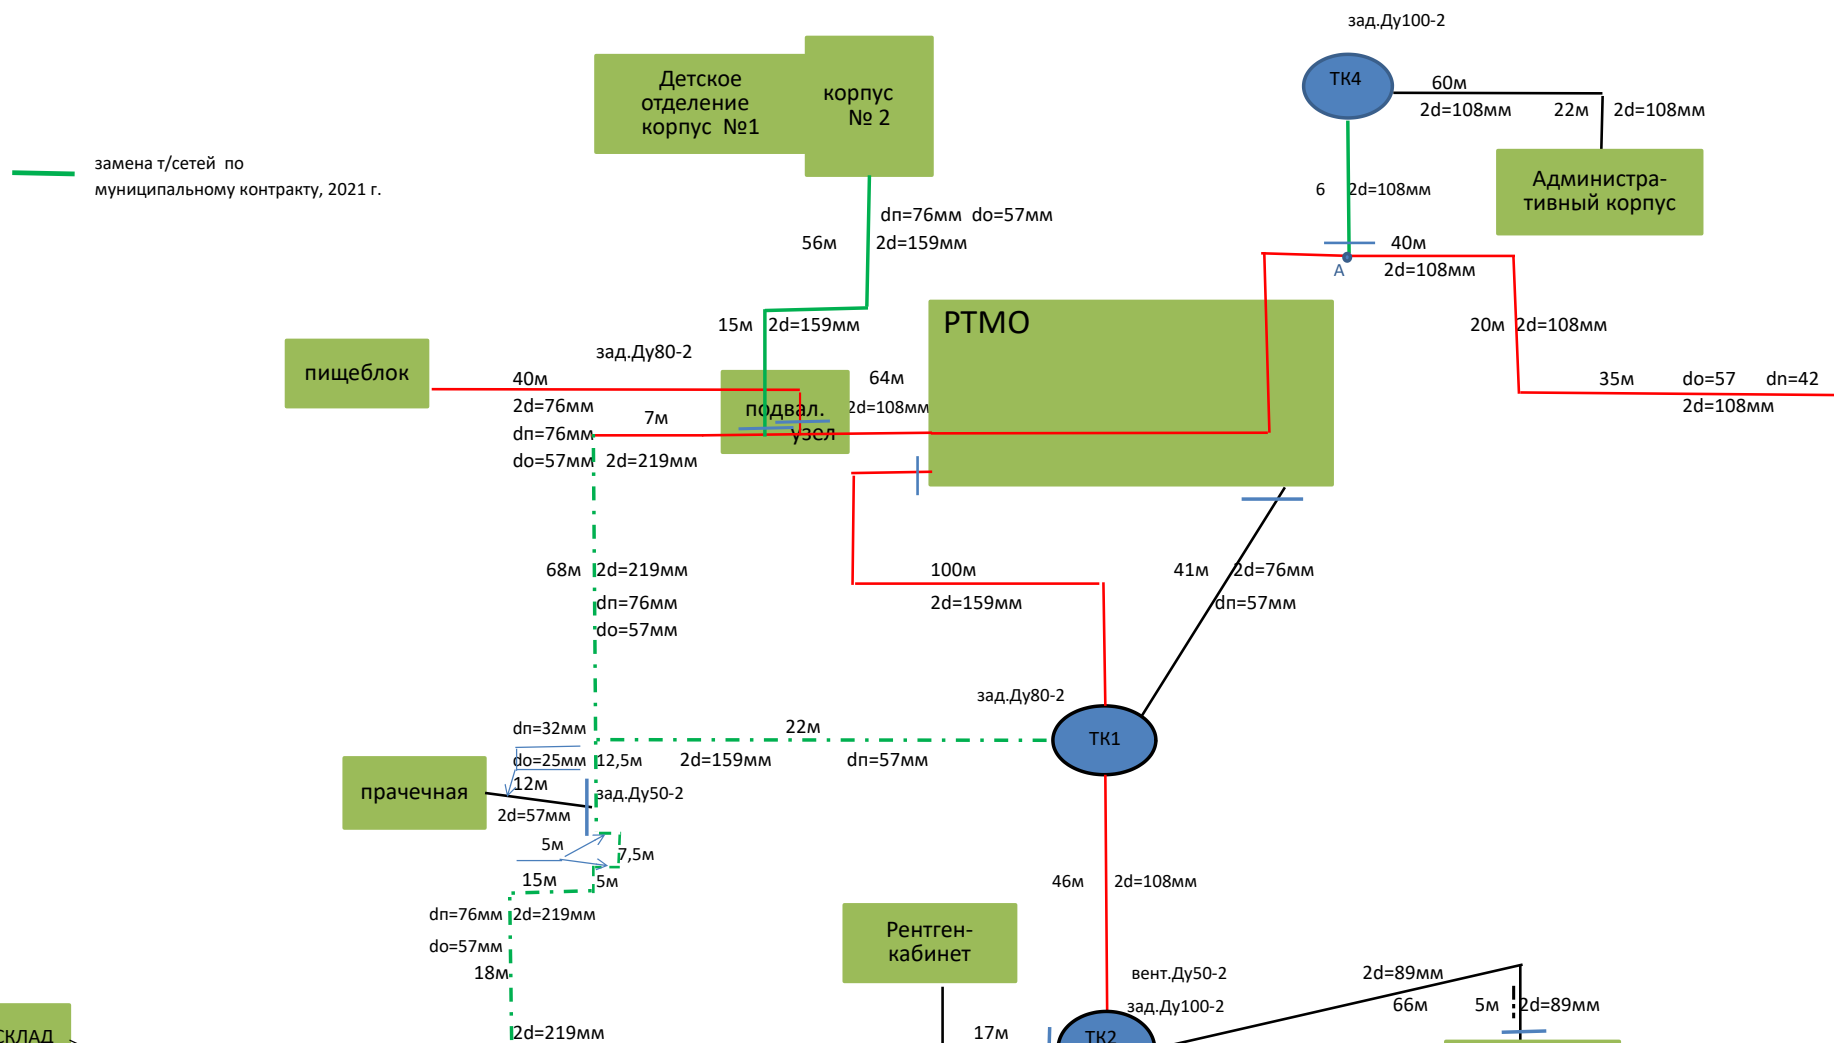

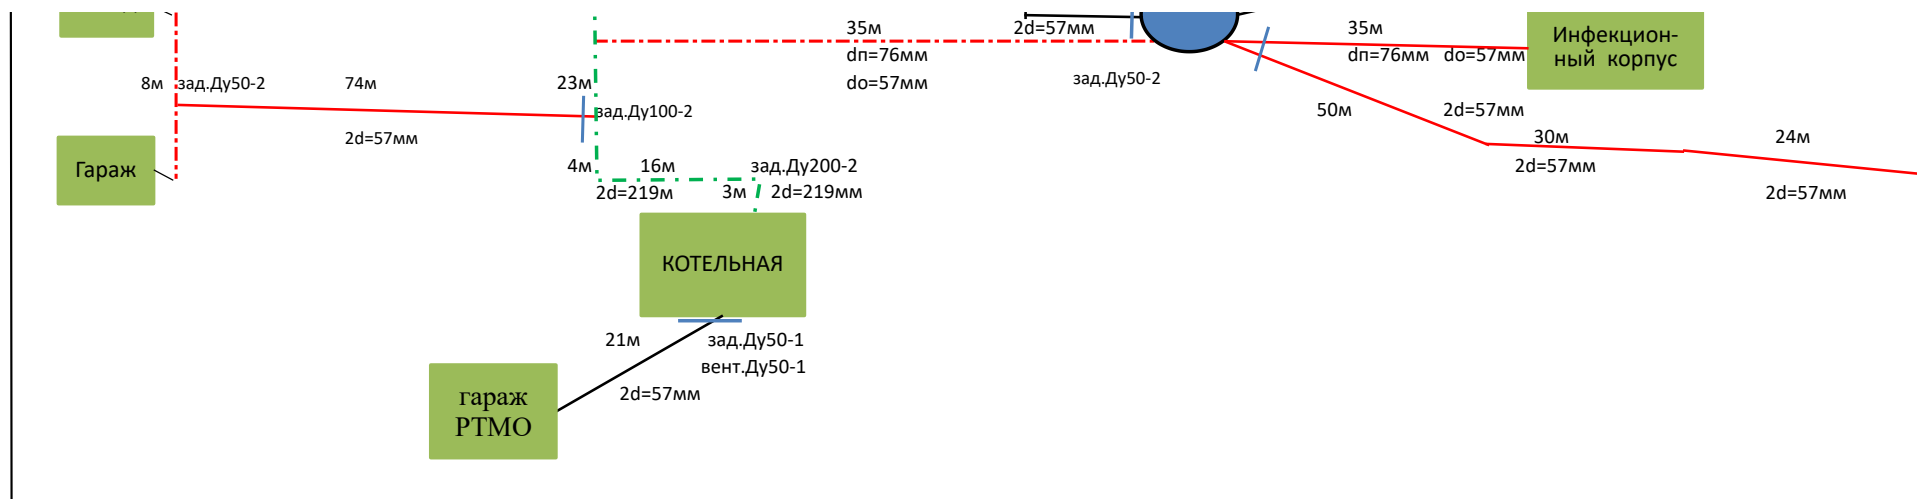


## ей котельной № 10 (ЦРБ г.Киров)



### Условные обозначения:

Ду зад.-условный диаметр задвижки;  
Ду.вент-условный диаметр вентиля;  
ТК-тепловая камера;  
dп-диаметр прямого трубопровода ГВС;  
do-диаметр обратного трубопровода ГВС;  
-----  
надземный участок сети отопления (ГВС)  
-----  
подземный участок сети отопления(ГВС)  
2d - диаметр трубопровода отопления



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				Лит.	Лист	Листов	
Разраб.		Овсянкина С.С.									
Провер.		Ермилов В.Н.									
		Горчаков А.В.									
Н. контр.											
Утв.		Зеленов В.И.									

Схема тепловых сетей  
котельной № 10

ООО  
"Кировтеплоэнерго"