



"Согласовано"


Администрация МР "Город Киров и Кировский район"



" " 201 г.



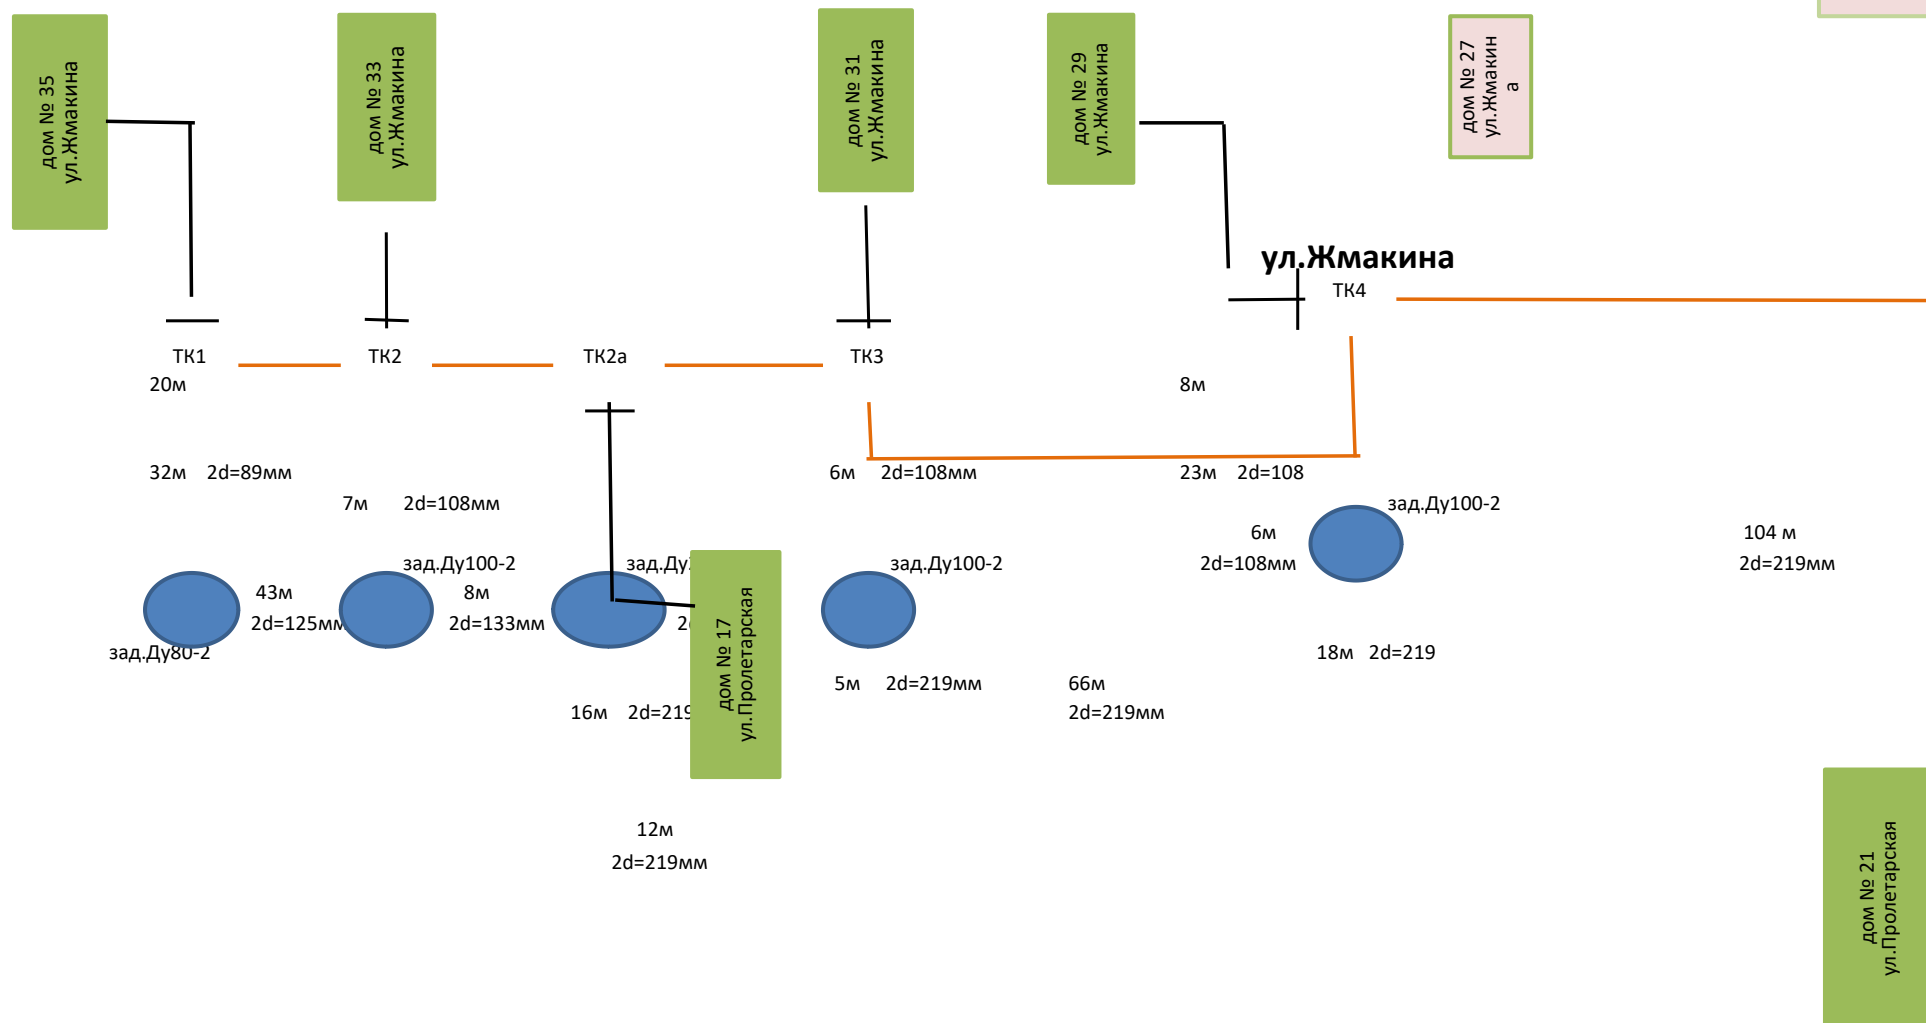



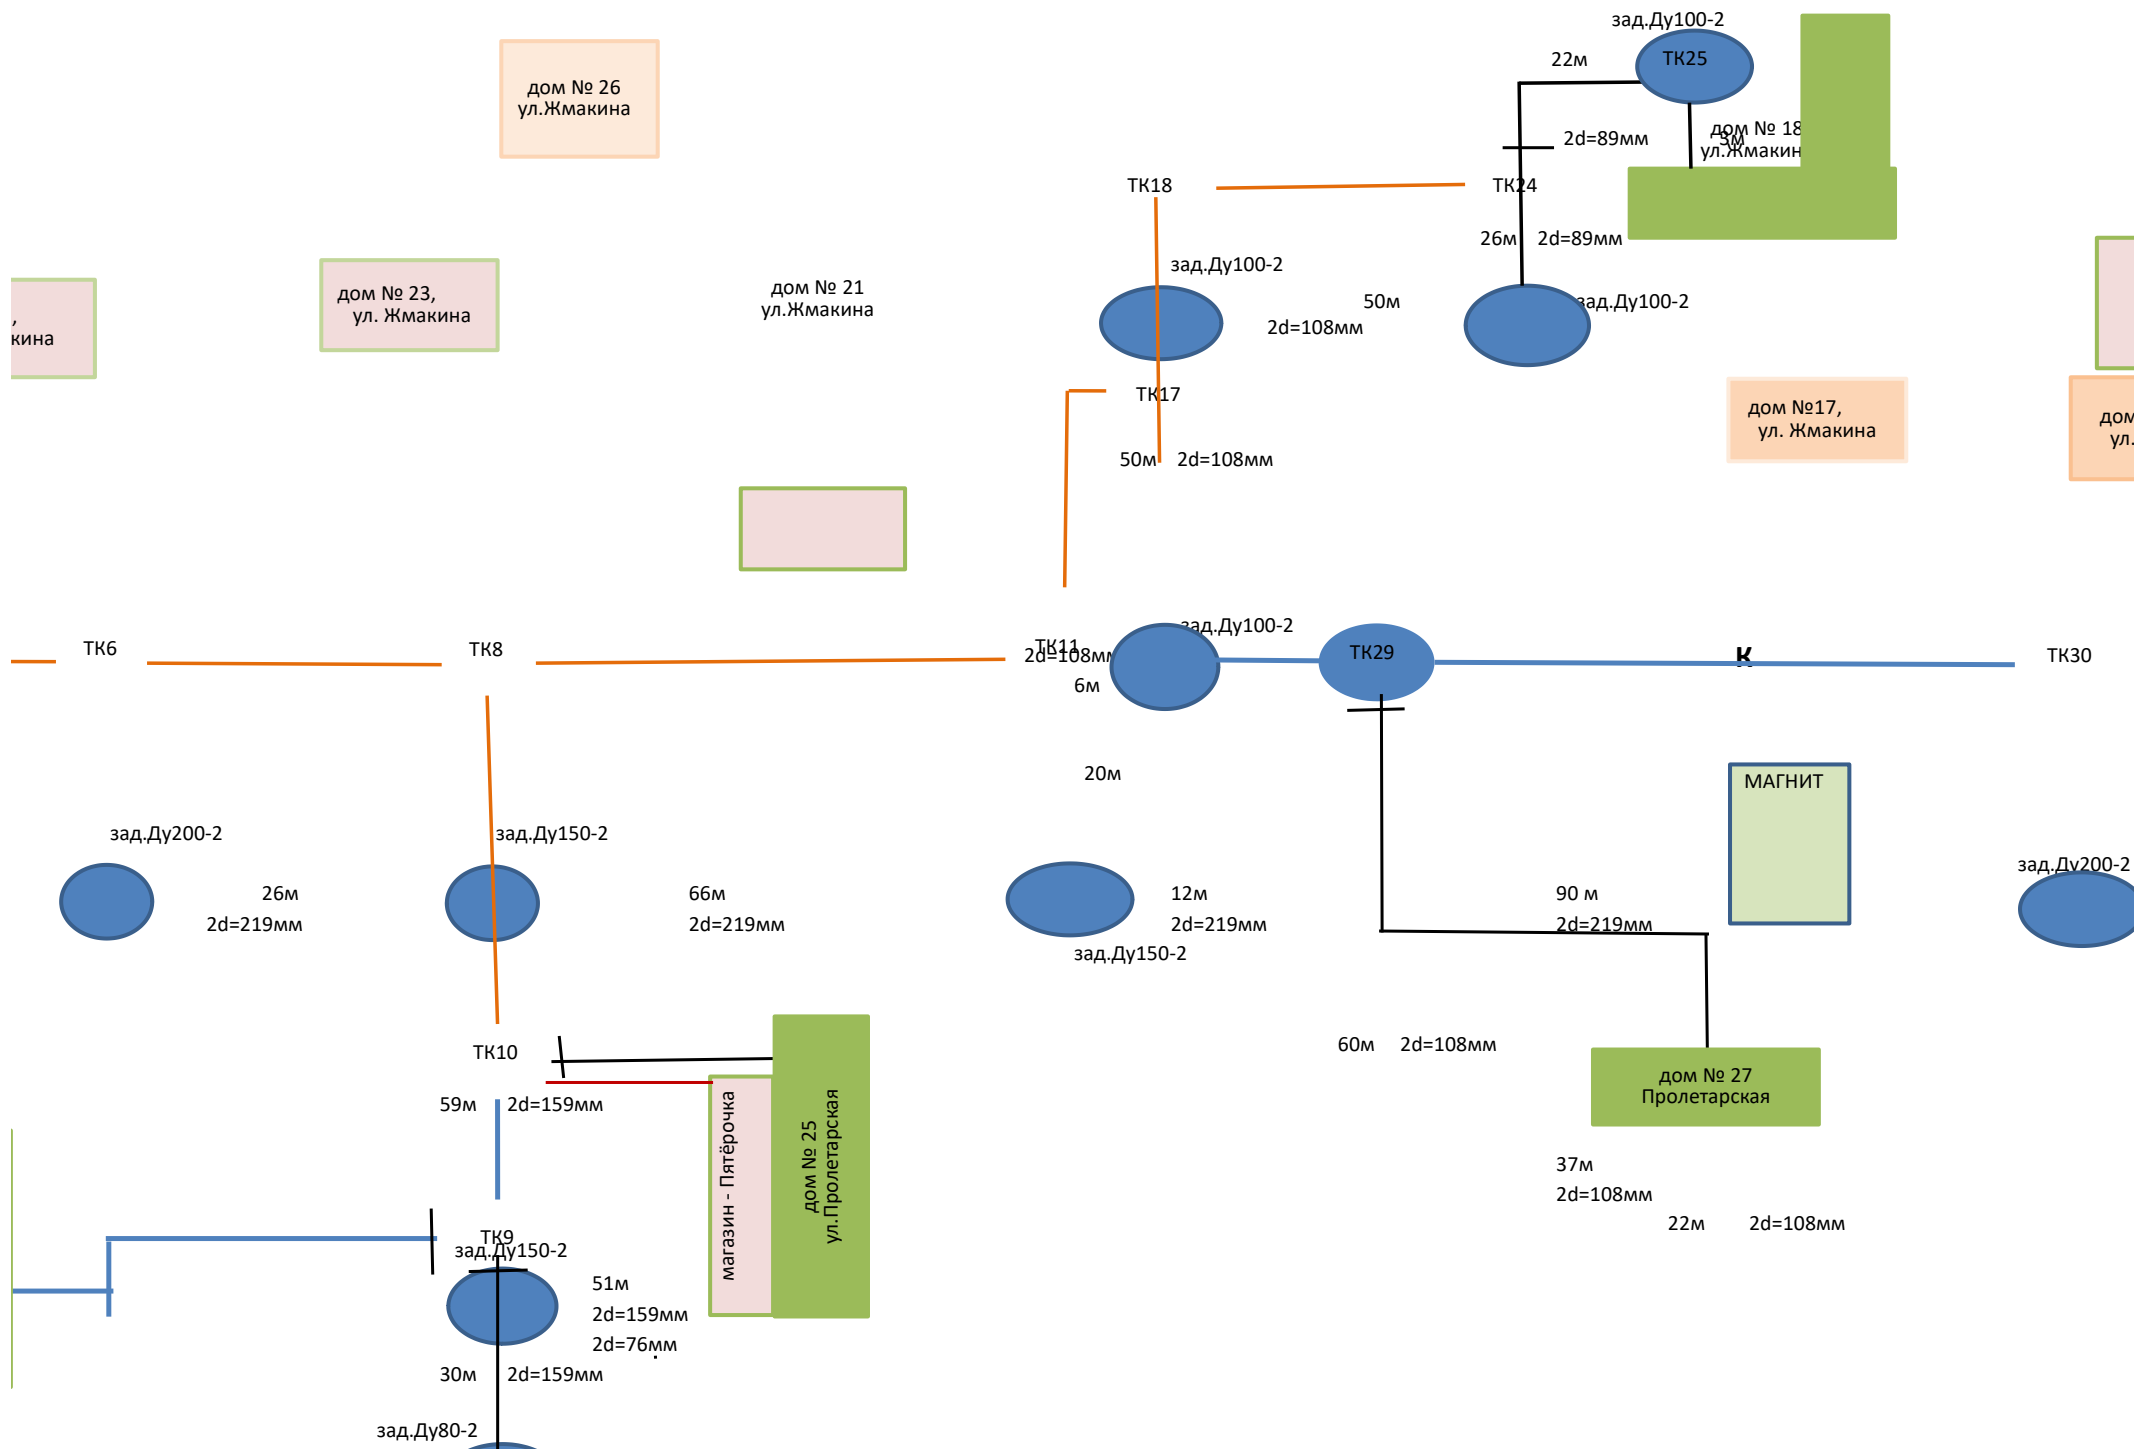






0.012772
0.157544
0.188235
0.253042
0.262974
0.268331
0.174223
0.197272
0.182637
0.192542
0.236089
0.190828
0.209028
0.132363
0.191717
0.183509
0.178955
0.004686
0.190347
0.207986
0.222128
0.169791

4.006999


СХЕМА Теплосети котельной № 3

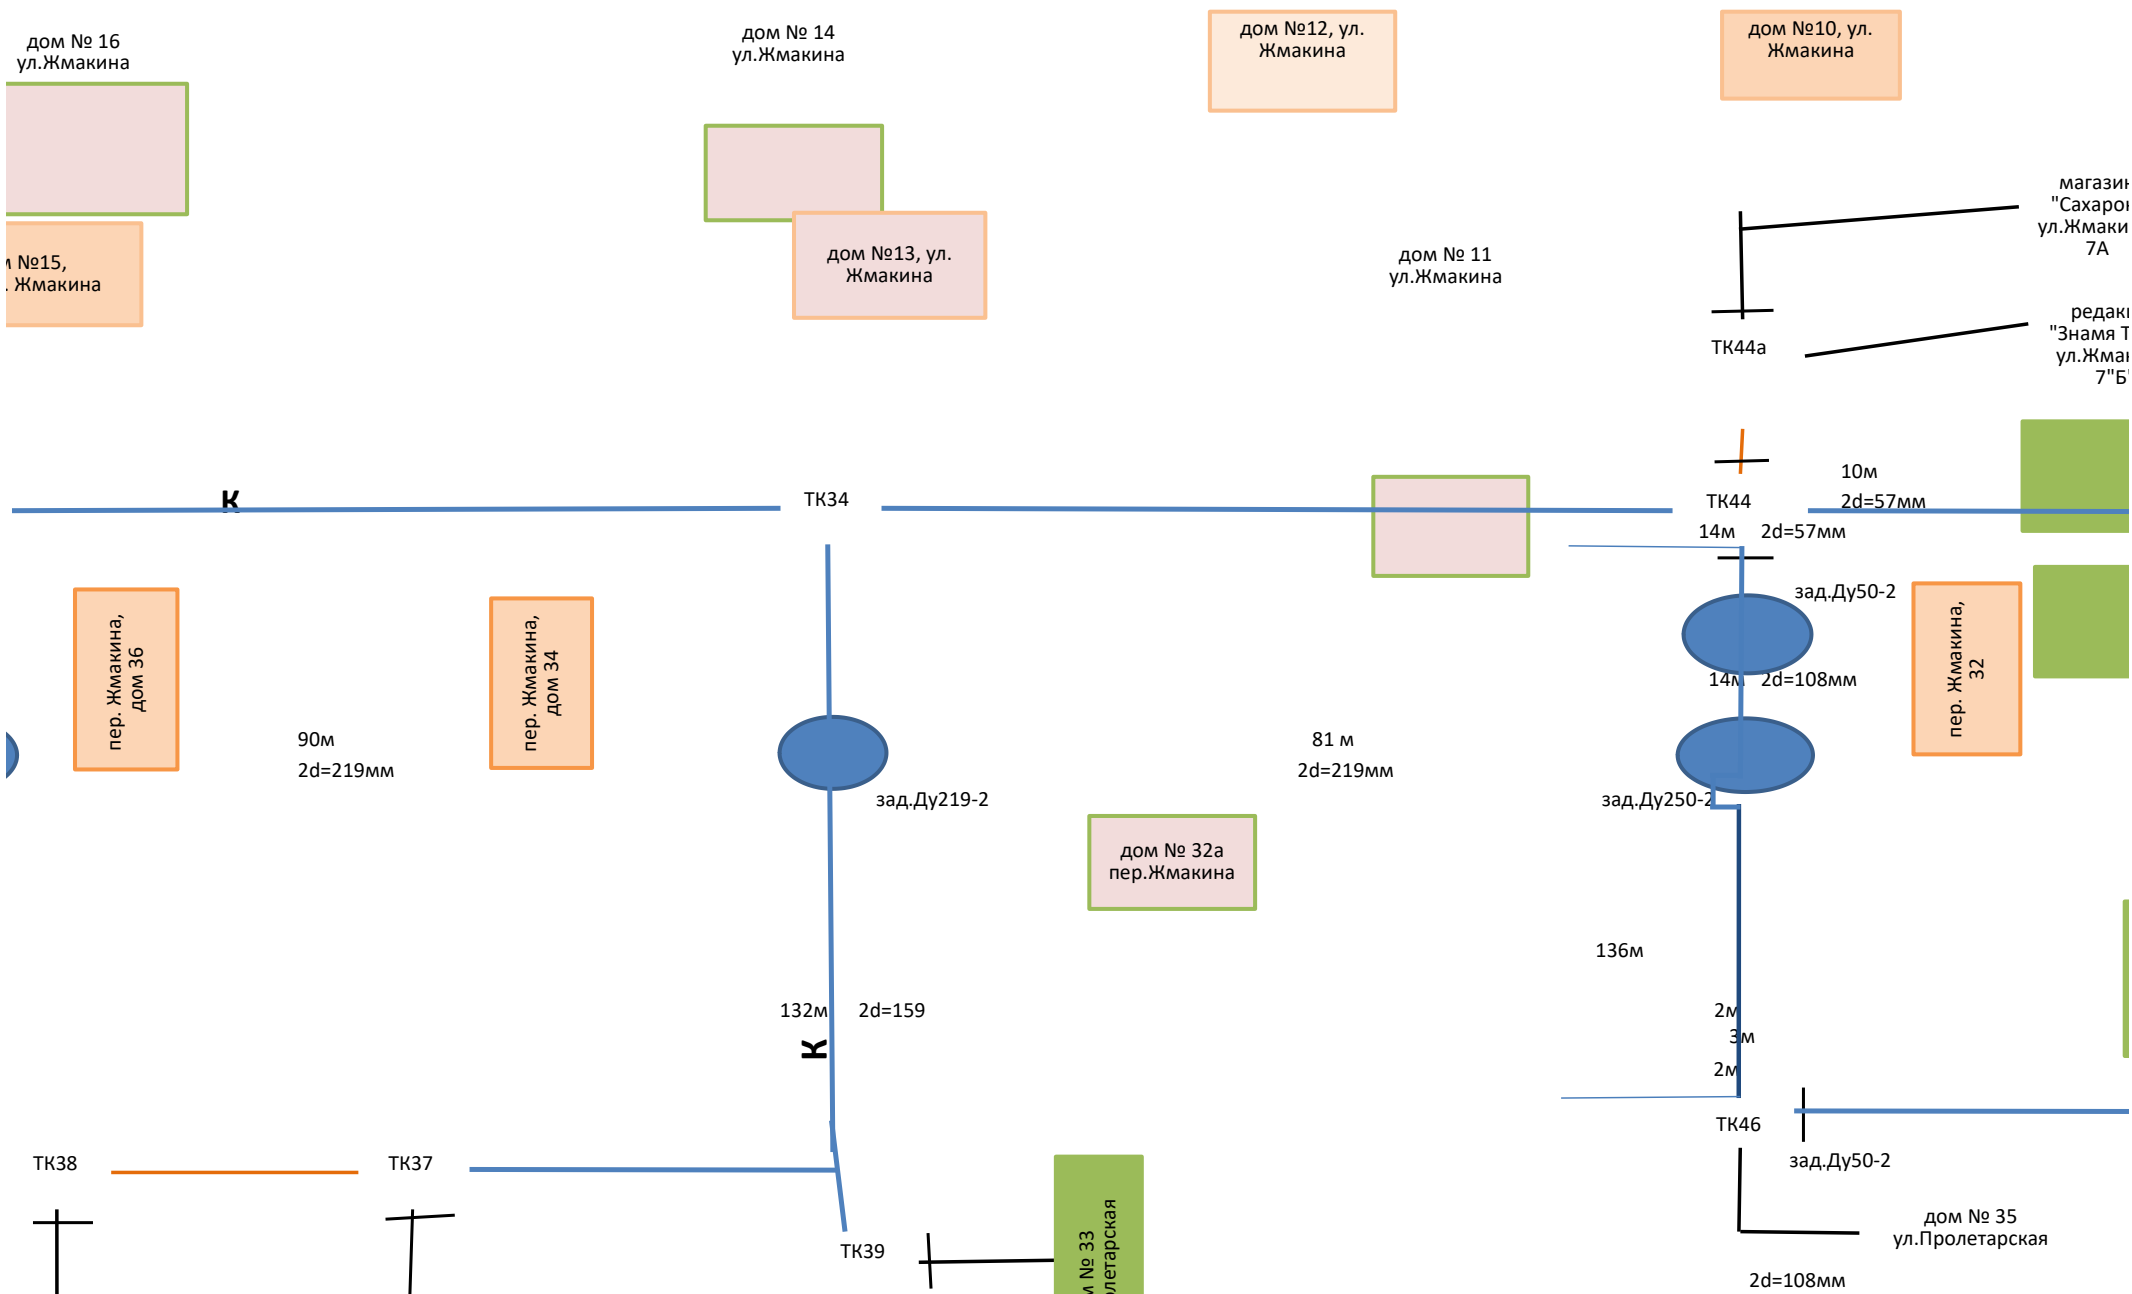



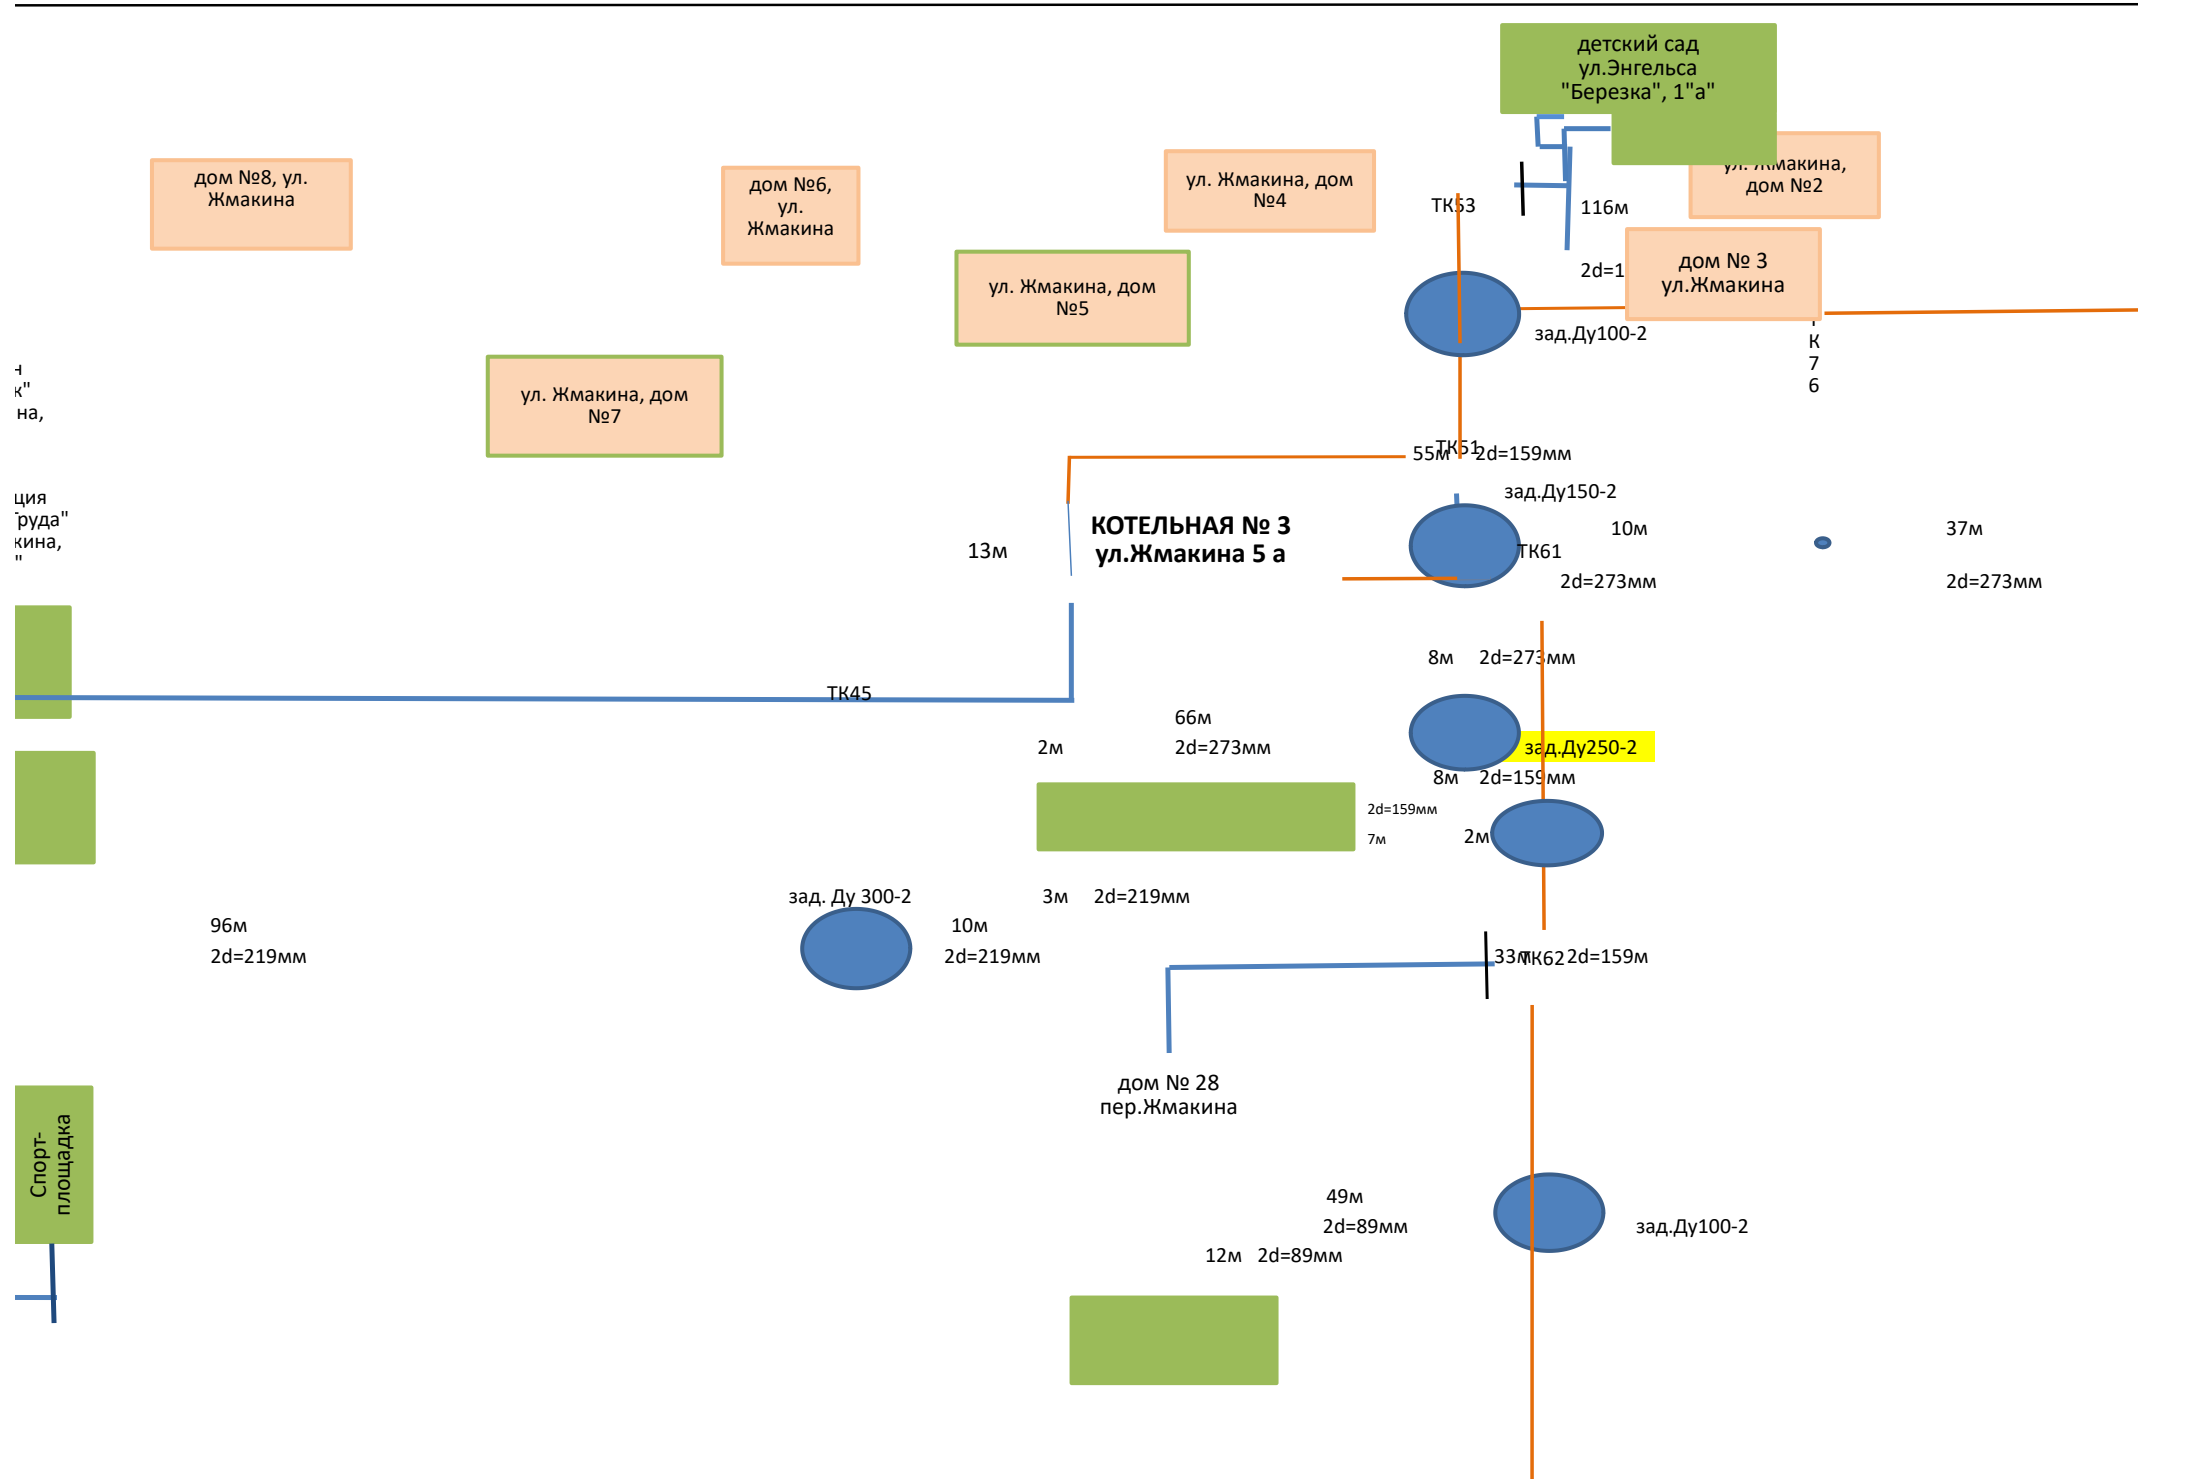

23м

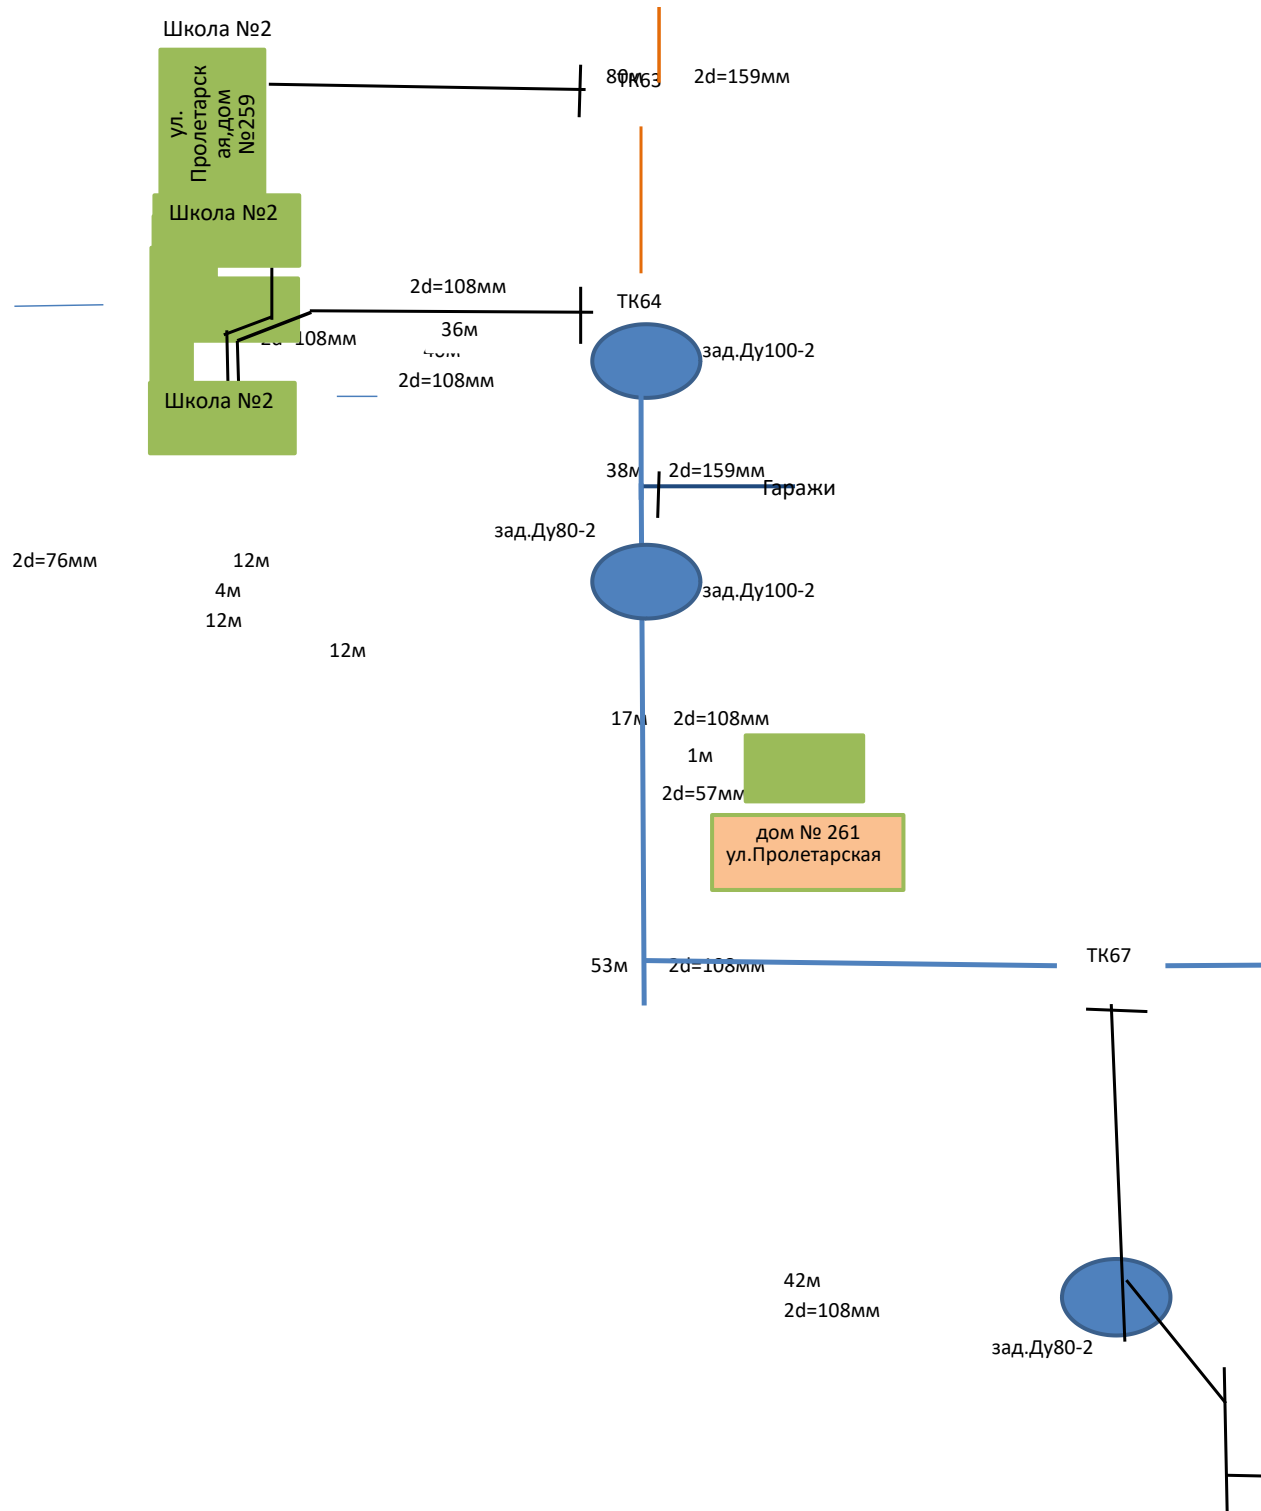


60m 2d=76mm


36m 2d=76m



24m 2d-



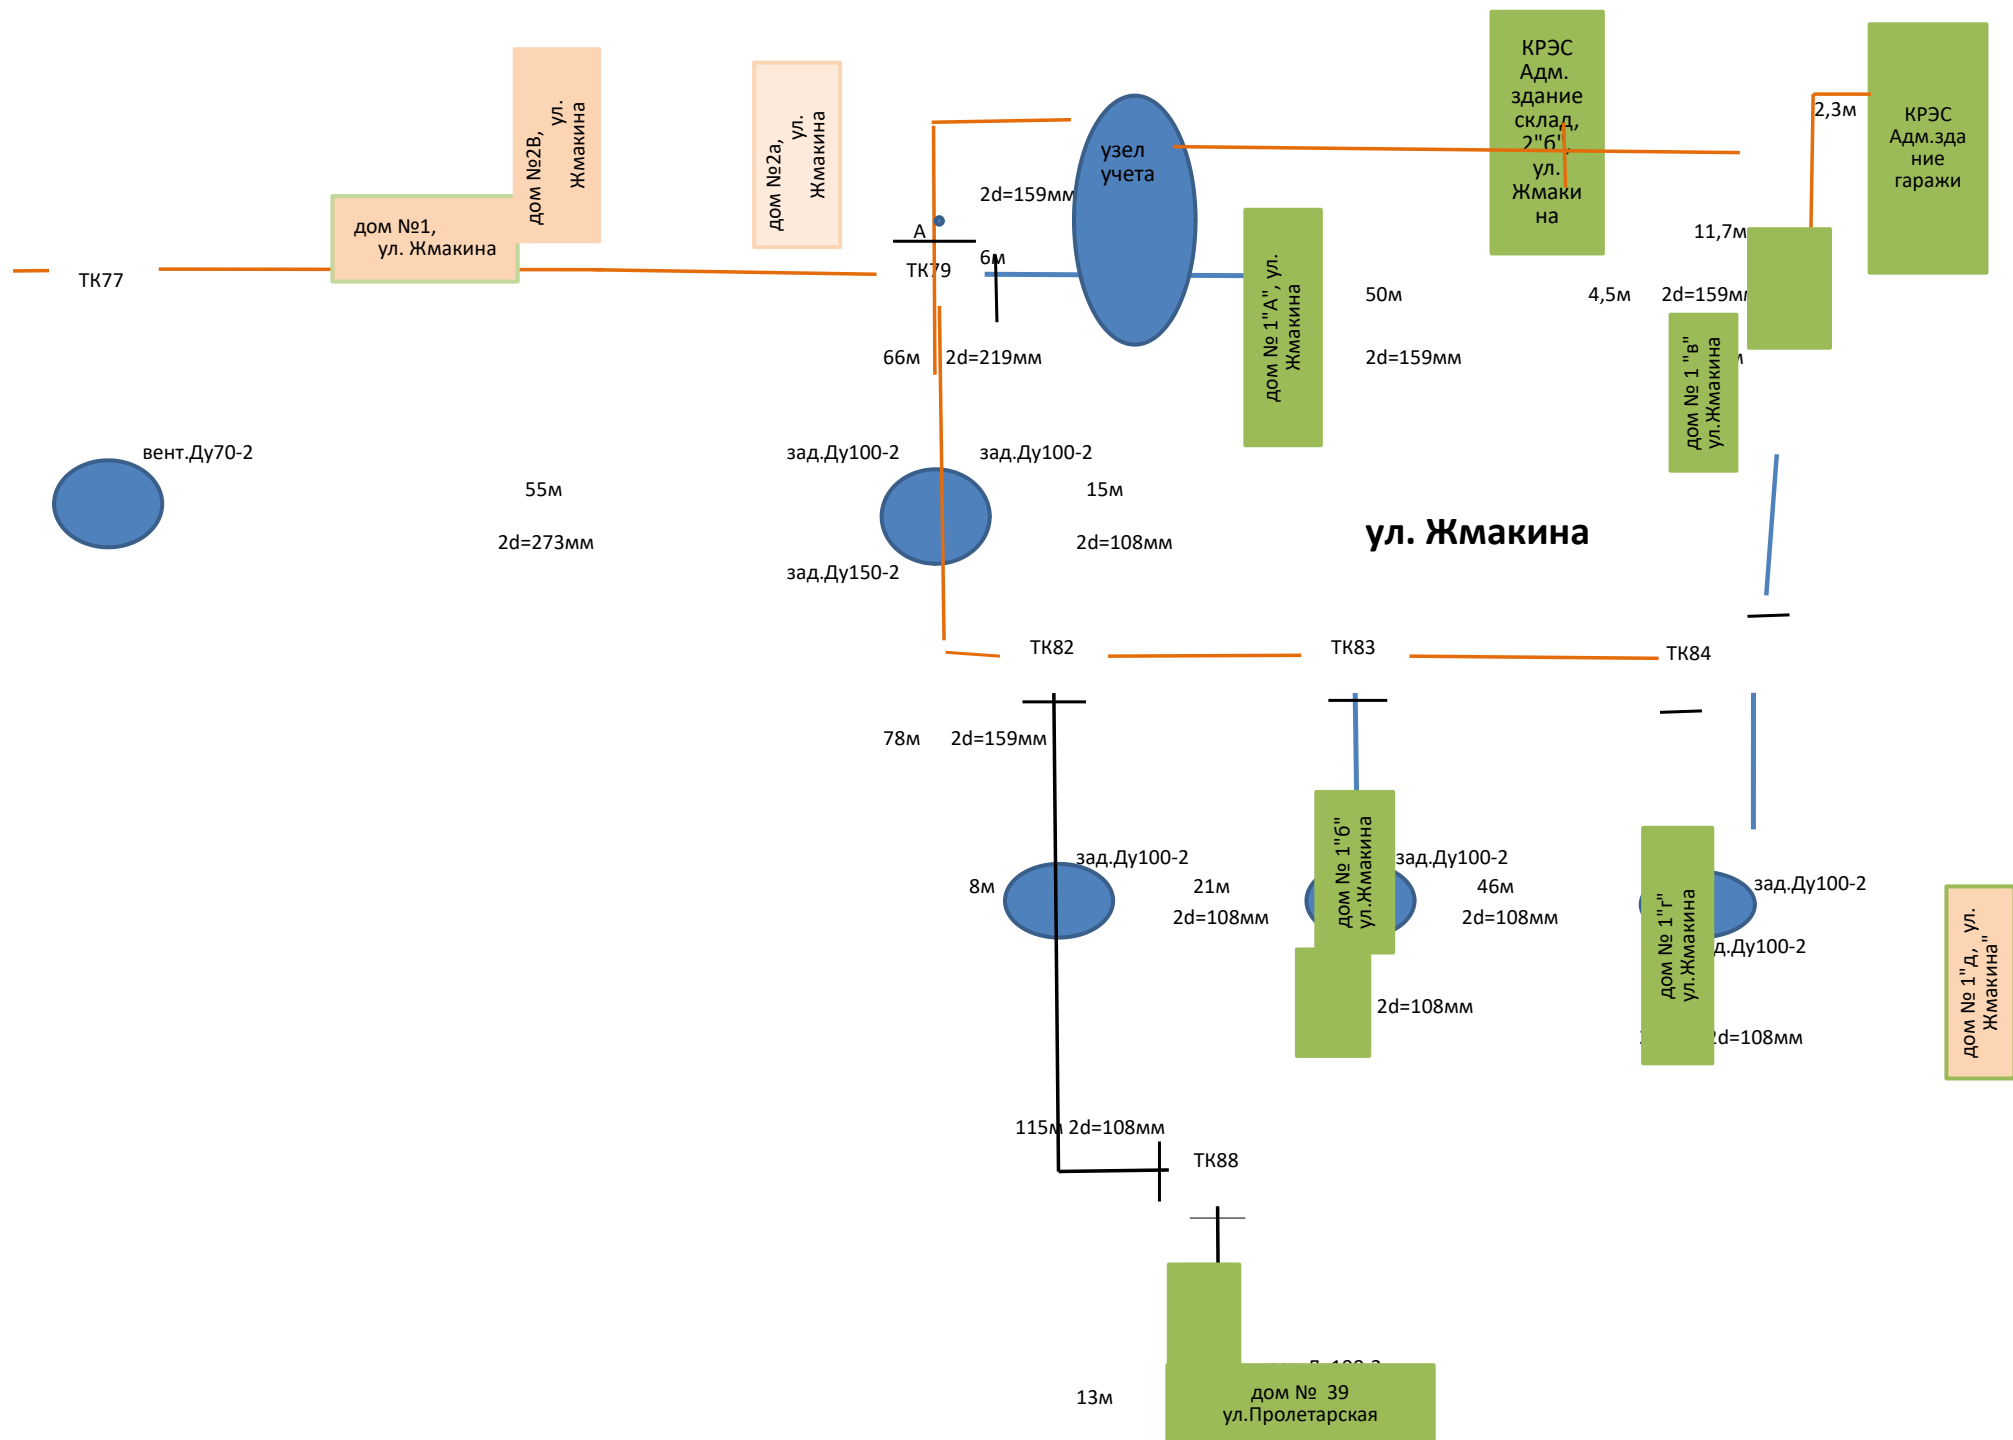

13м 2d=108мм

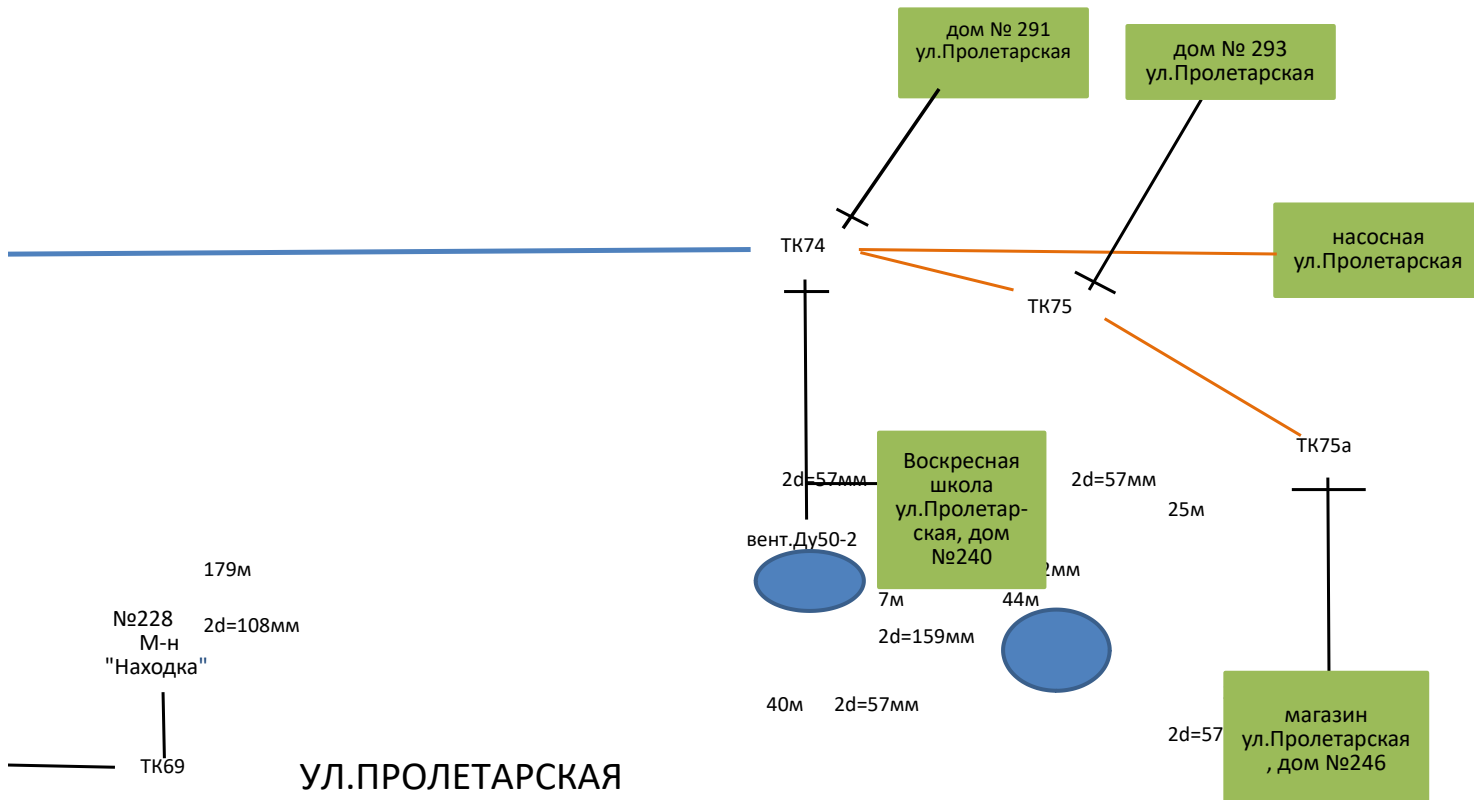



Условные об

ТК - тепловая
dп - диаметр
do - диаметр
----- надзе
подзе
2d - диаметр
сети,

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Овсянкина С.С.		
Провер.		Ермилов В.Н.		
		Дронов К.Г.		
Н. контр.				
Утв.				

обозначения:

камера;

тр прямого трубопровода ;

тр обратного трубопровода ;

мный участок сети отопления

мный участок сети отопления

стр трубопровода отопления

, находящиеся в аренде ООО "Кировтеплоэнерго"

Схема тепловых сетей котельной № 3			Лит.		Лист	Листов
			ООО "Кировтеплоэнерго"			