




"Согласовано"

Администрация МР "Город Киров и Кировский район"

" ____ " ____ 201 ____ г.

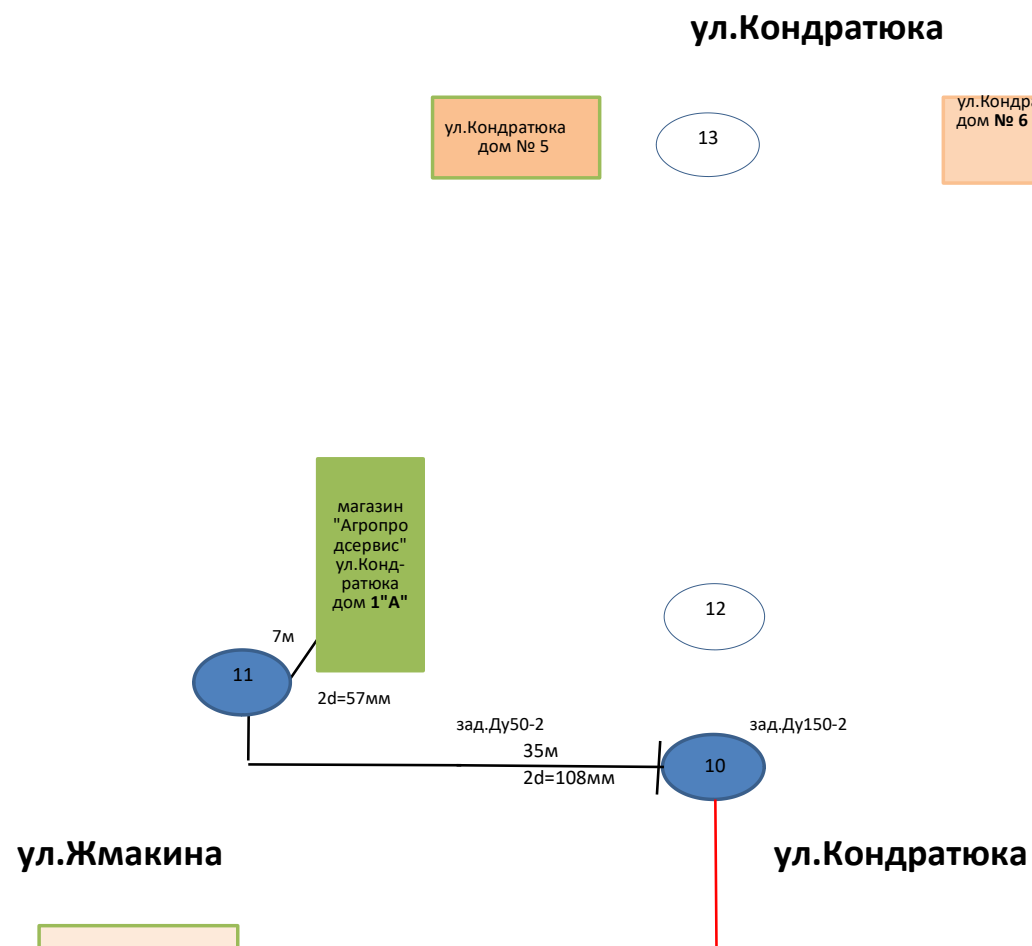

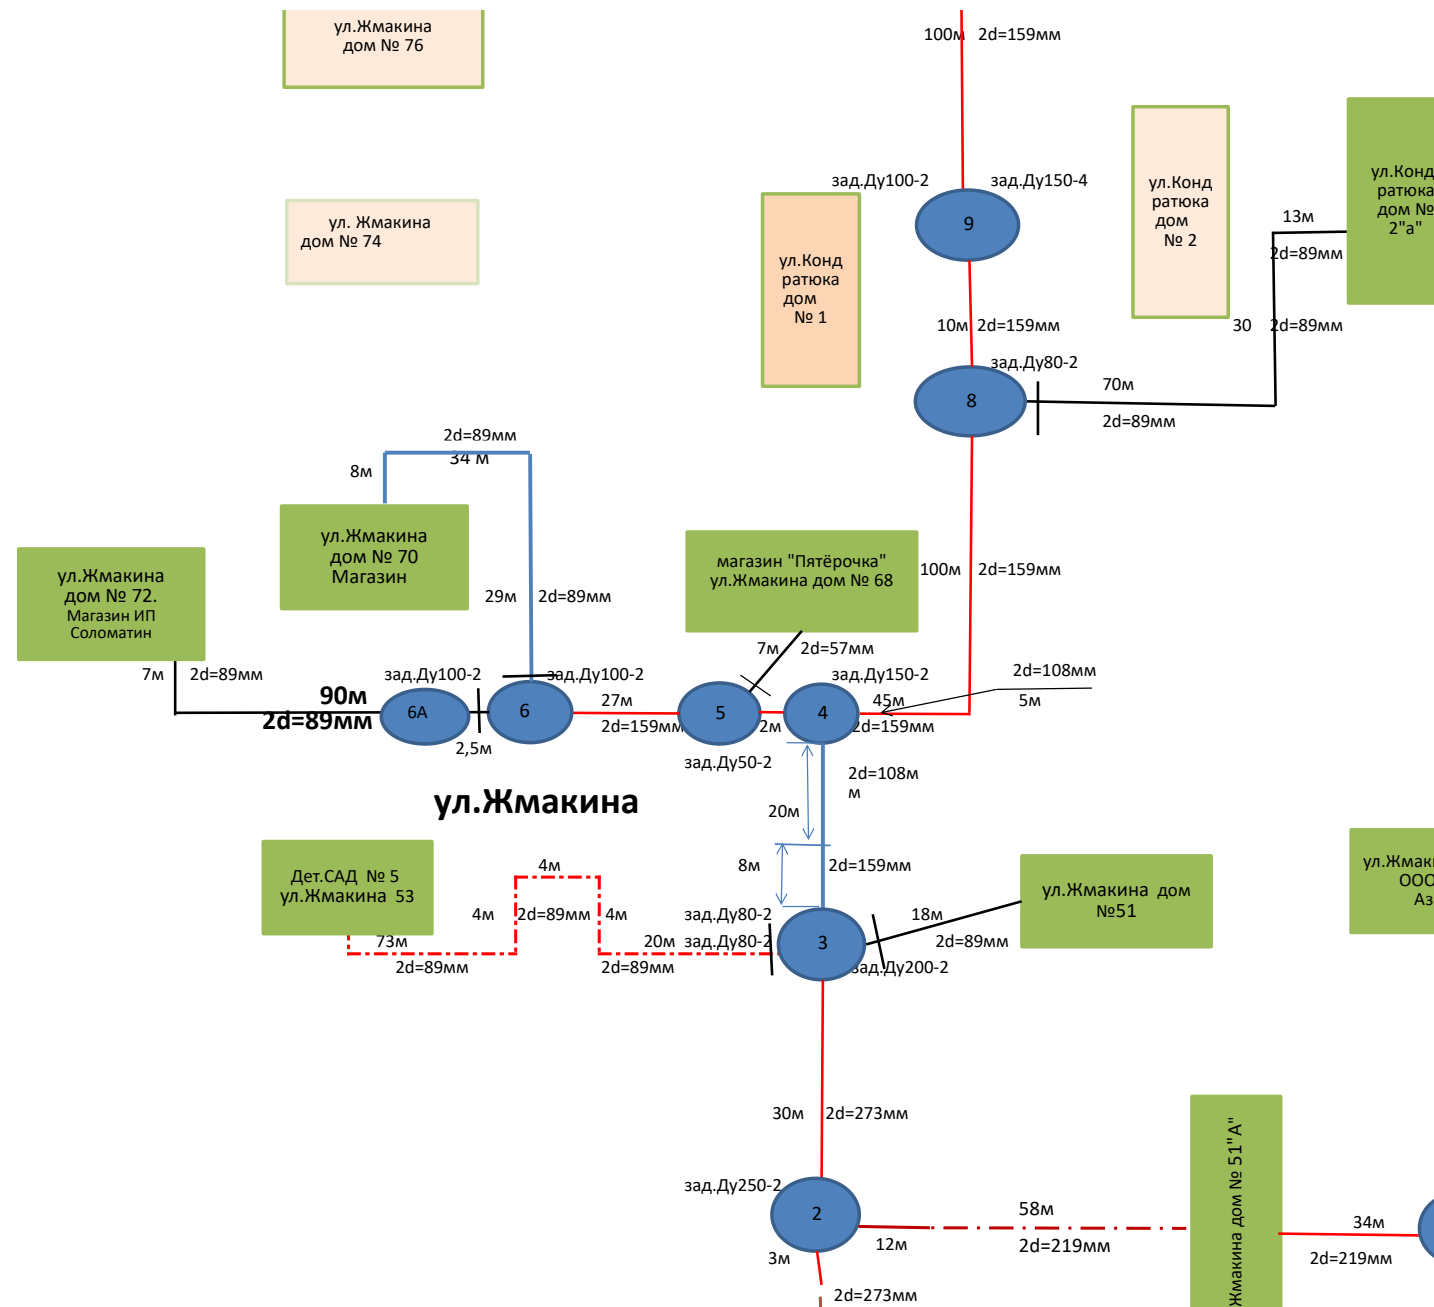

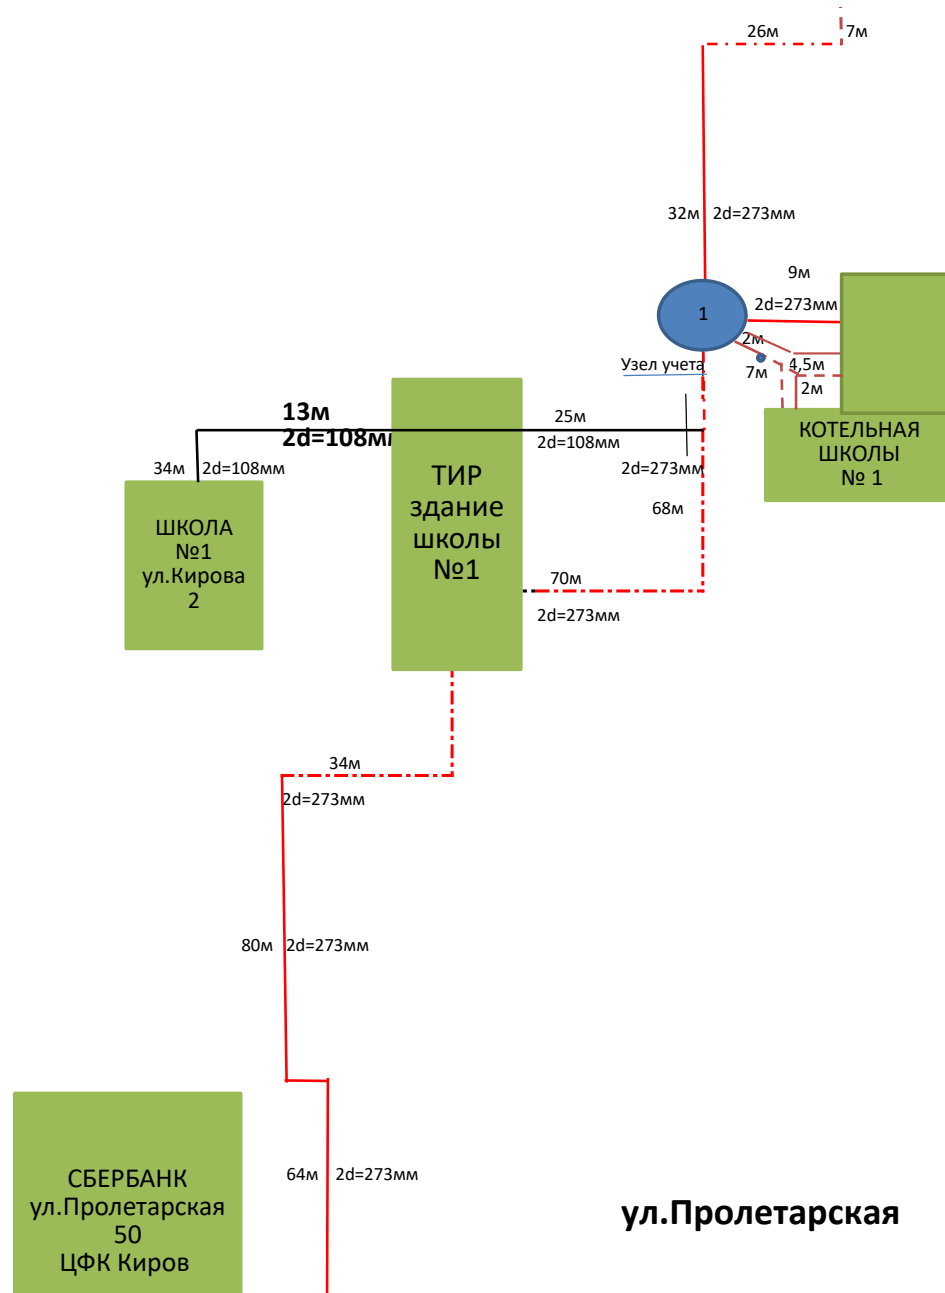

ул.


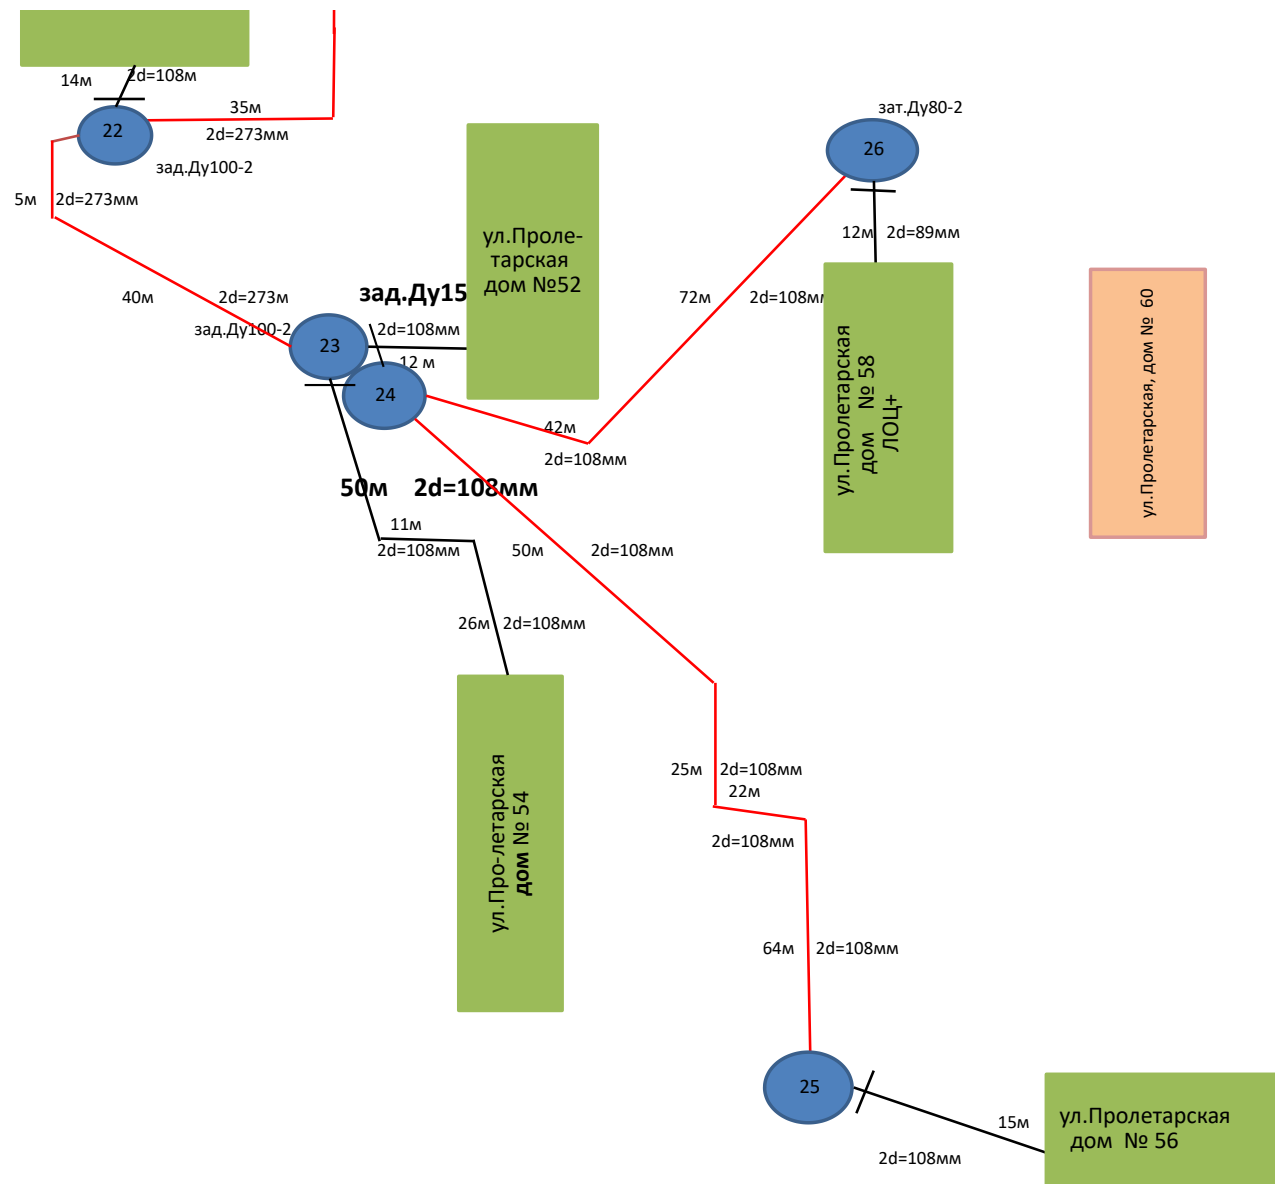


Схема тепловых сетей котельной № 9



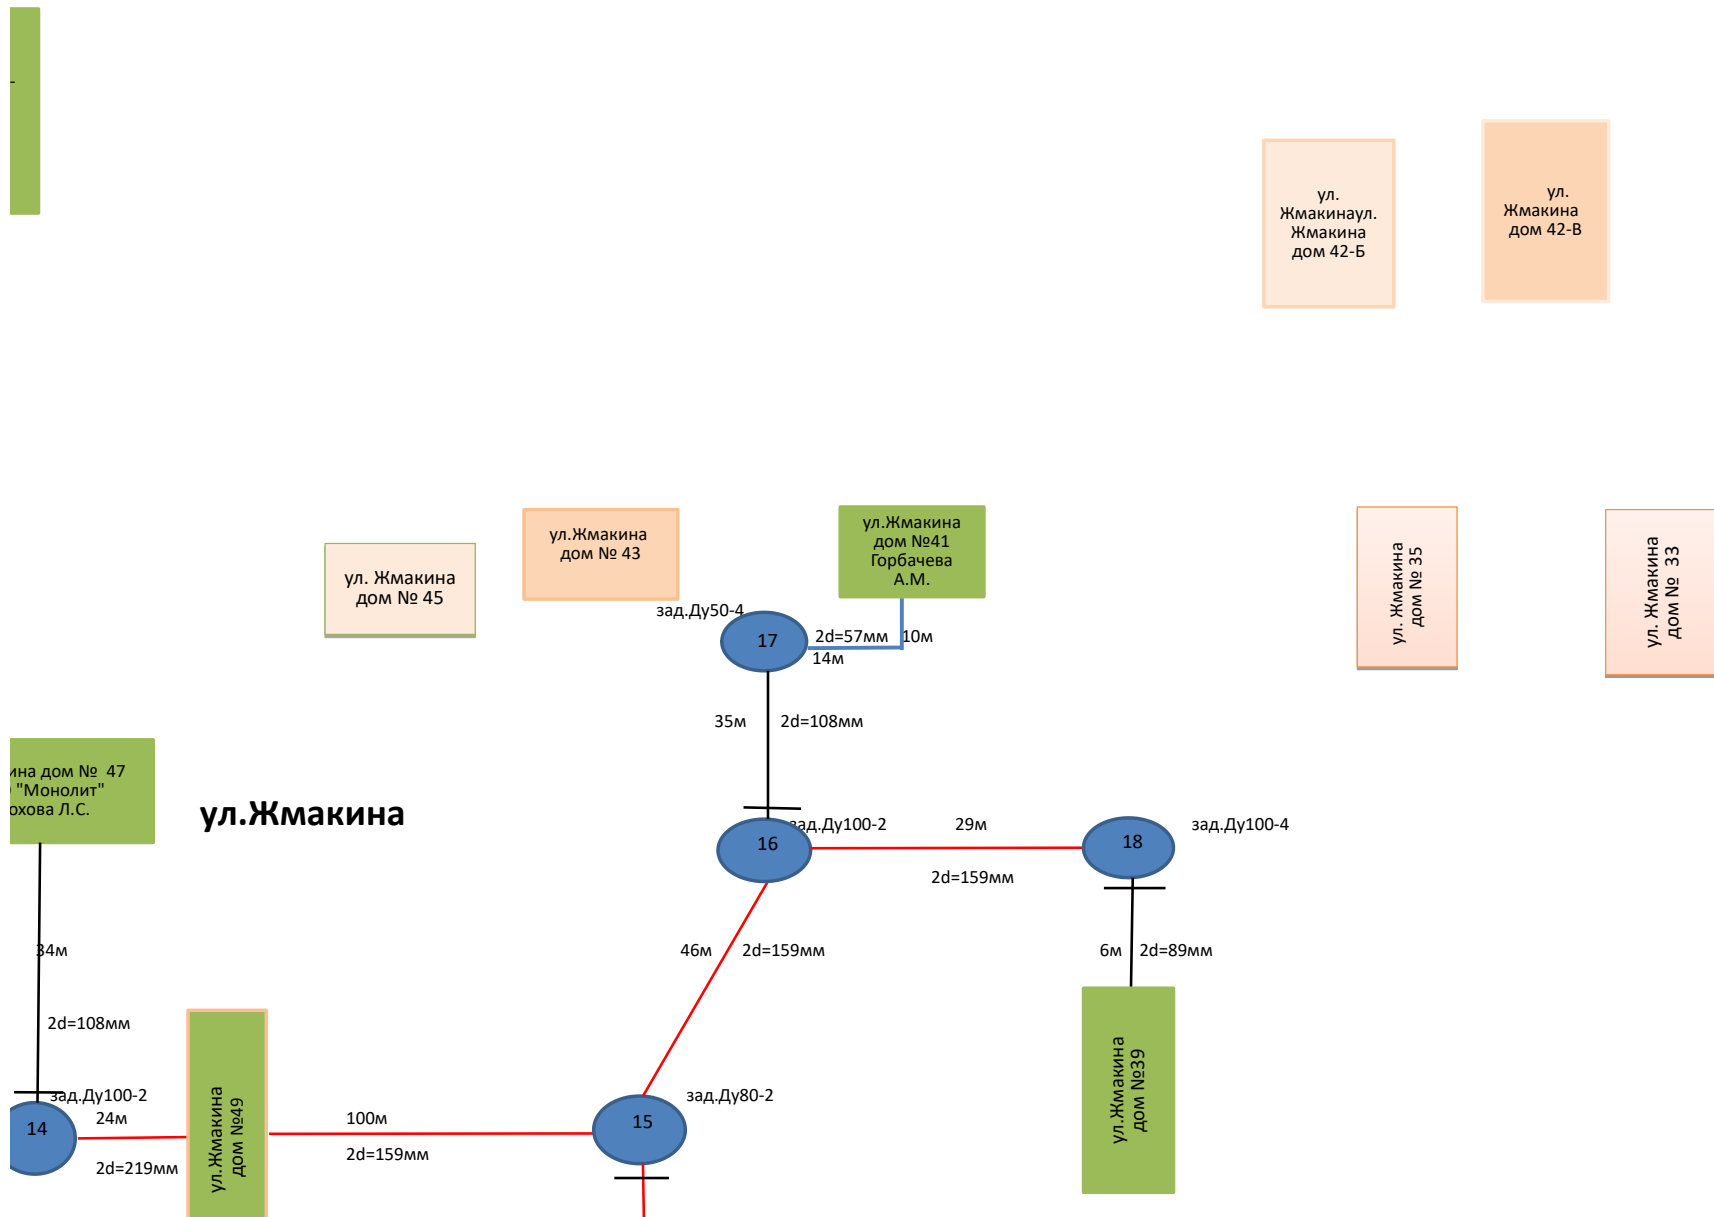

26м 2d=89мм

Ф-л Дет.сада №8
"Тополёк"
ул.Жмакина, дом
№43А

Условные обо:

ТК - теплое

dp - диаме

do - диаме

надзе


подзе

2d-диаметр

сети I

отг

Изм.	Лист	№
Разраб.		Овсян
Провер.		Ермил
		Горча
Н. контр.		
Утв.		Зелен



значения:

- зая камера;
- гр прямого трубопровода ГВС;
- гр обратного трубопровода ГВС;

мный участок сети отопления (ГВС)

мный участок(ГВС)
трубопровода отопления

находящиеся в собственности ООО "Кировэнергосервис"

ремонтированные участки тепловых сетей

докум.	Подп.	Дата				
кина С.С.			Схема теплосетей котельной № 9	Лит.	Лист	Листов
юв В.Н.						
ков А.В.				ООО "Кировэнергосервис"		
ов В.И.						