



_____ 2021 г.

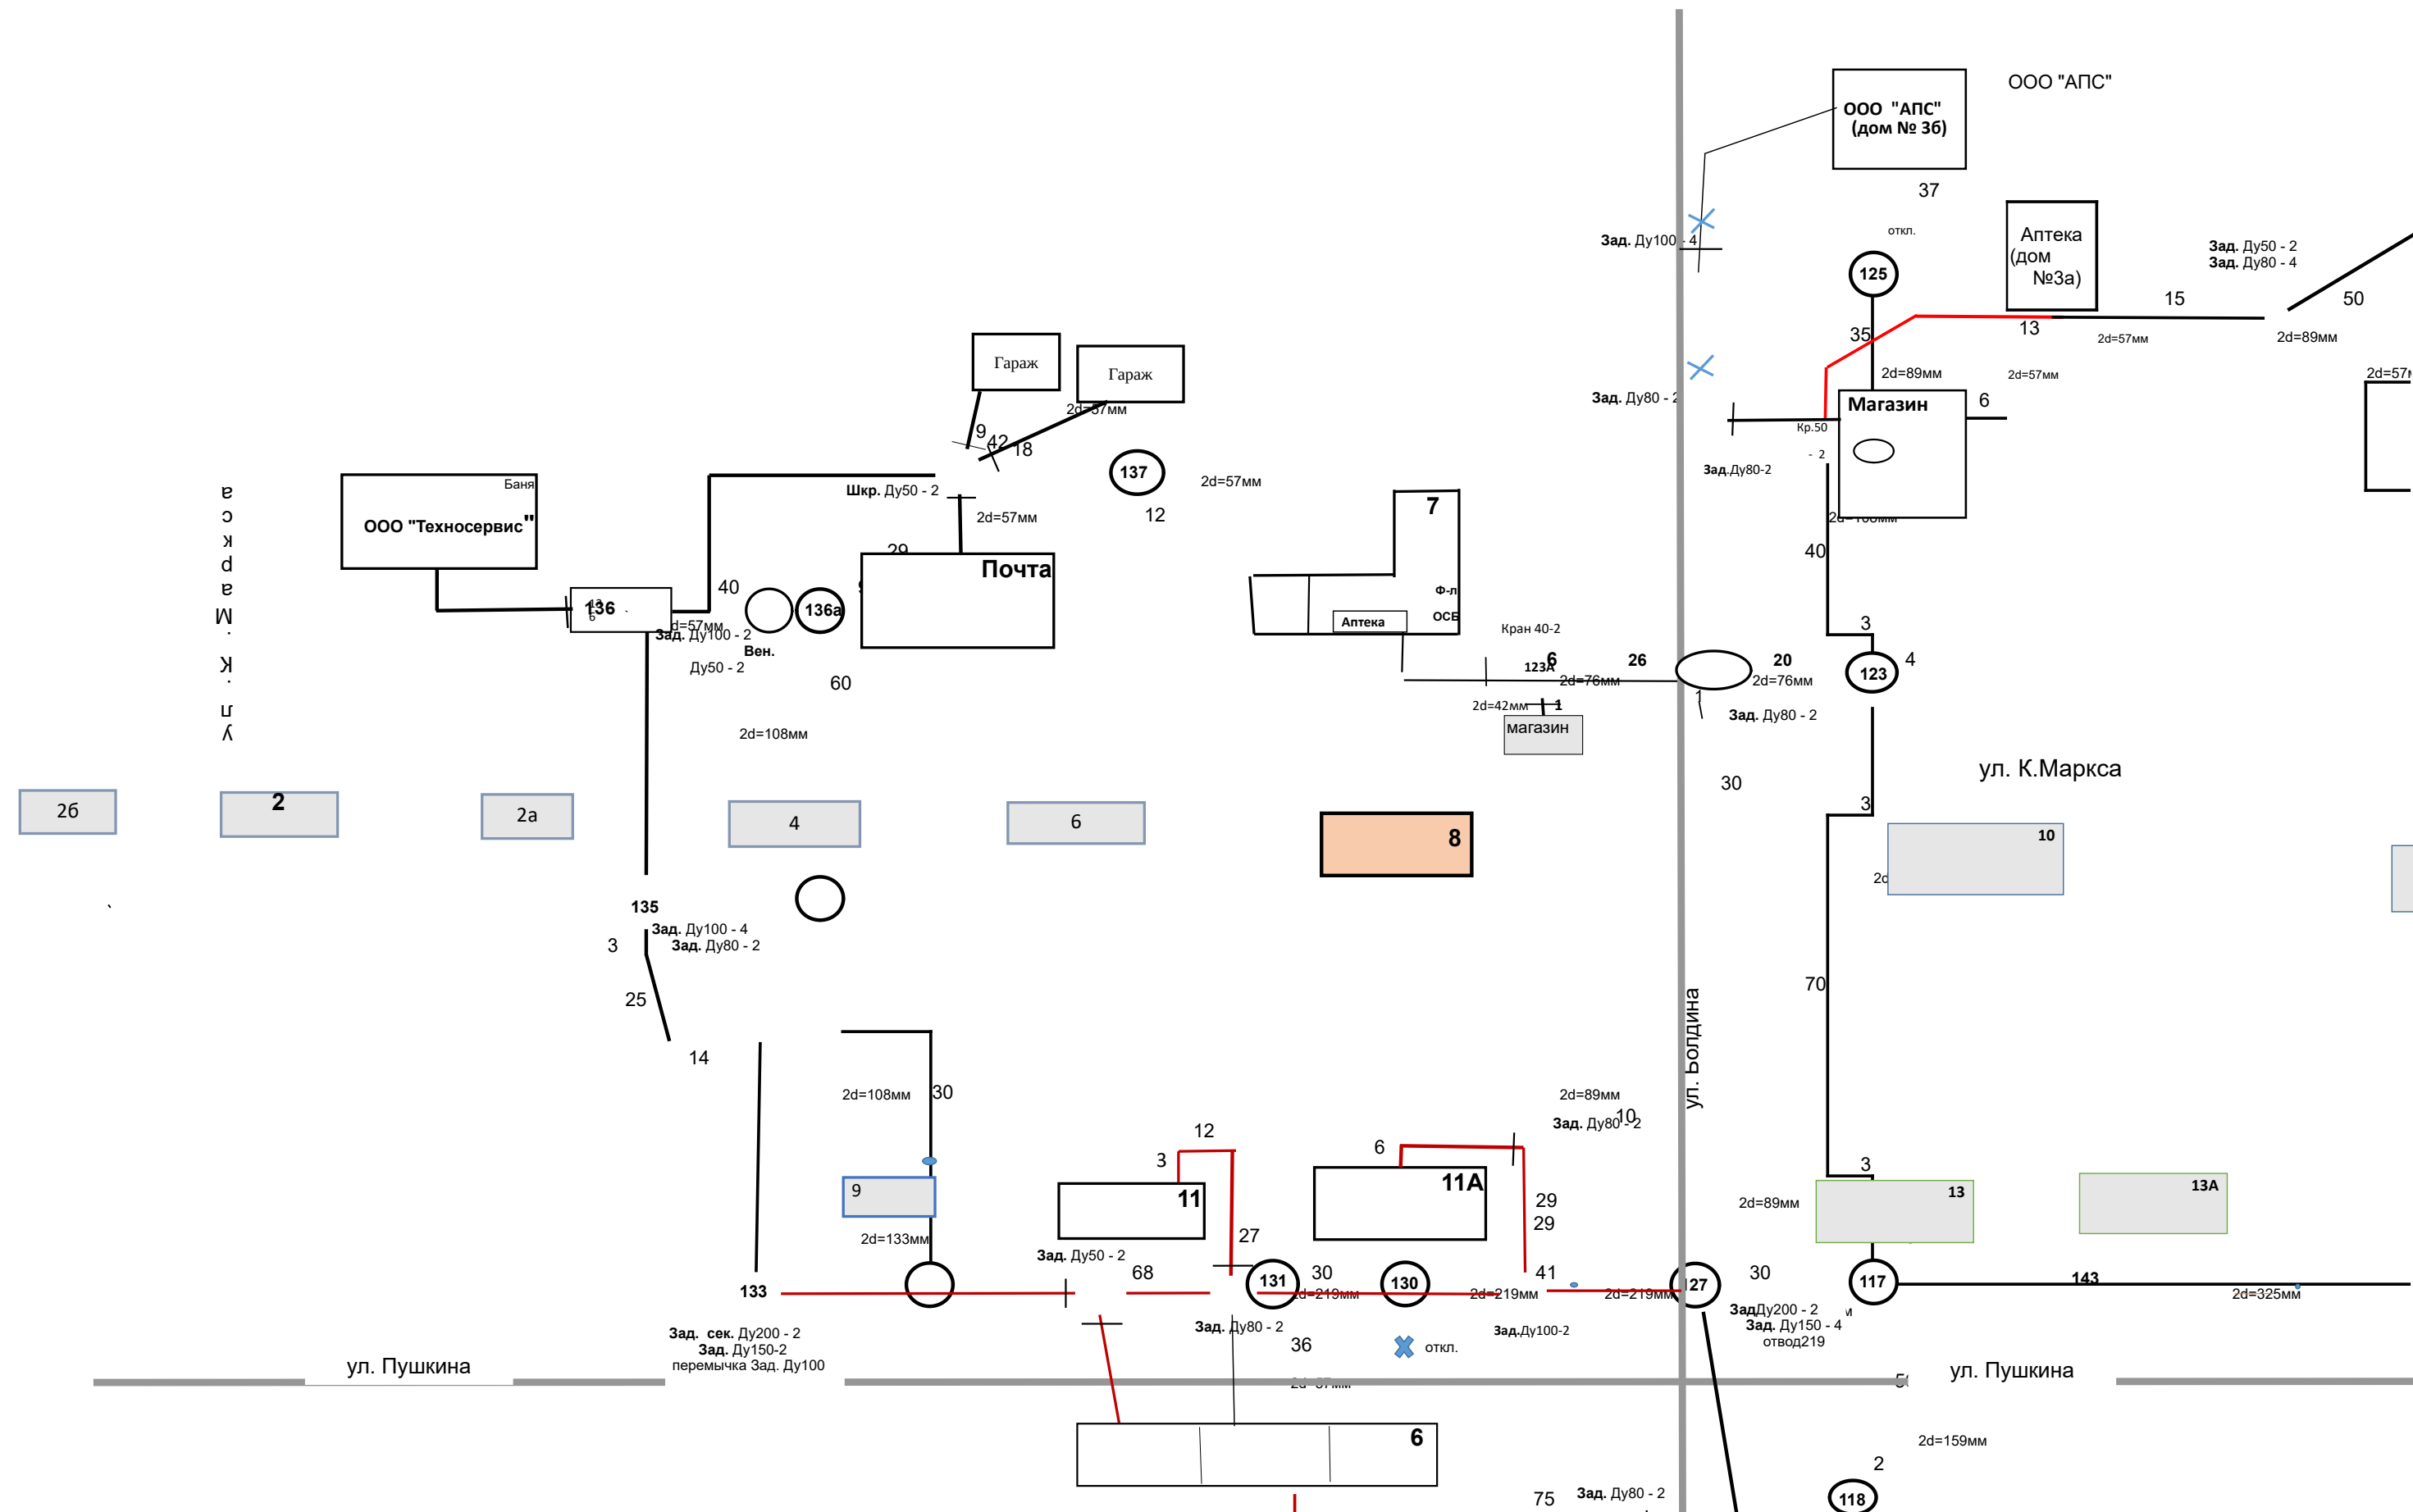



отвод	89	2	
отвод	108	2	Замена трубы Ду108-74м, задвижки Д-р100-2шт., ремонт ТК, отводы Д-р108-2шт., фланцы Д-р100-4шт.

отвод	76	10	Замена трубы Ду76-154м, задвижки Д-р 80 -2 шт., ремонт ТК, отводы Ду76 - 10 шт. и фланцы д-р 80 - 4 шт.
отвод	89	4	07.2018г.

отвод	89	2	06.2018Замена трукбы Ду89-156м, задвижки Д
-------	----	---	--


отвод	89	07.2018замена трубы Ду89-84м, задвижки Д-р 80-2шт., ремонт ТК, отводы Ду89-2
		07.20182шт., фланцы Д-р 80-4шт.
отвод	57	07.2018замена трубы Ду57-72м, задвижки Д-р 50-2шт., ремонт ТК, отводы Ду57-4
		07.20184шт., фланцы Д-р 50-4шт.


2-х труб - 6218 (5976+242=6218)


950

подземная = 6257- 242= 6015 м

6015-39=5976м - подземная 2-х трубн.

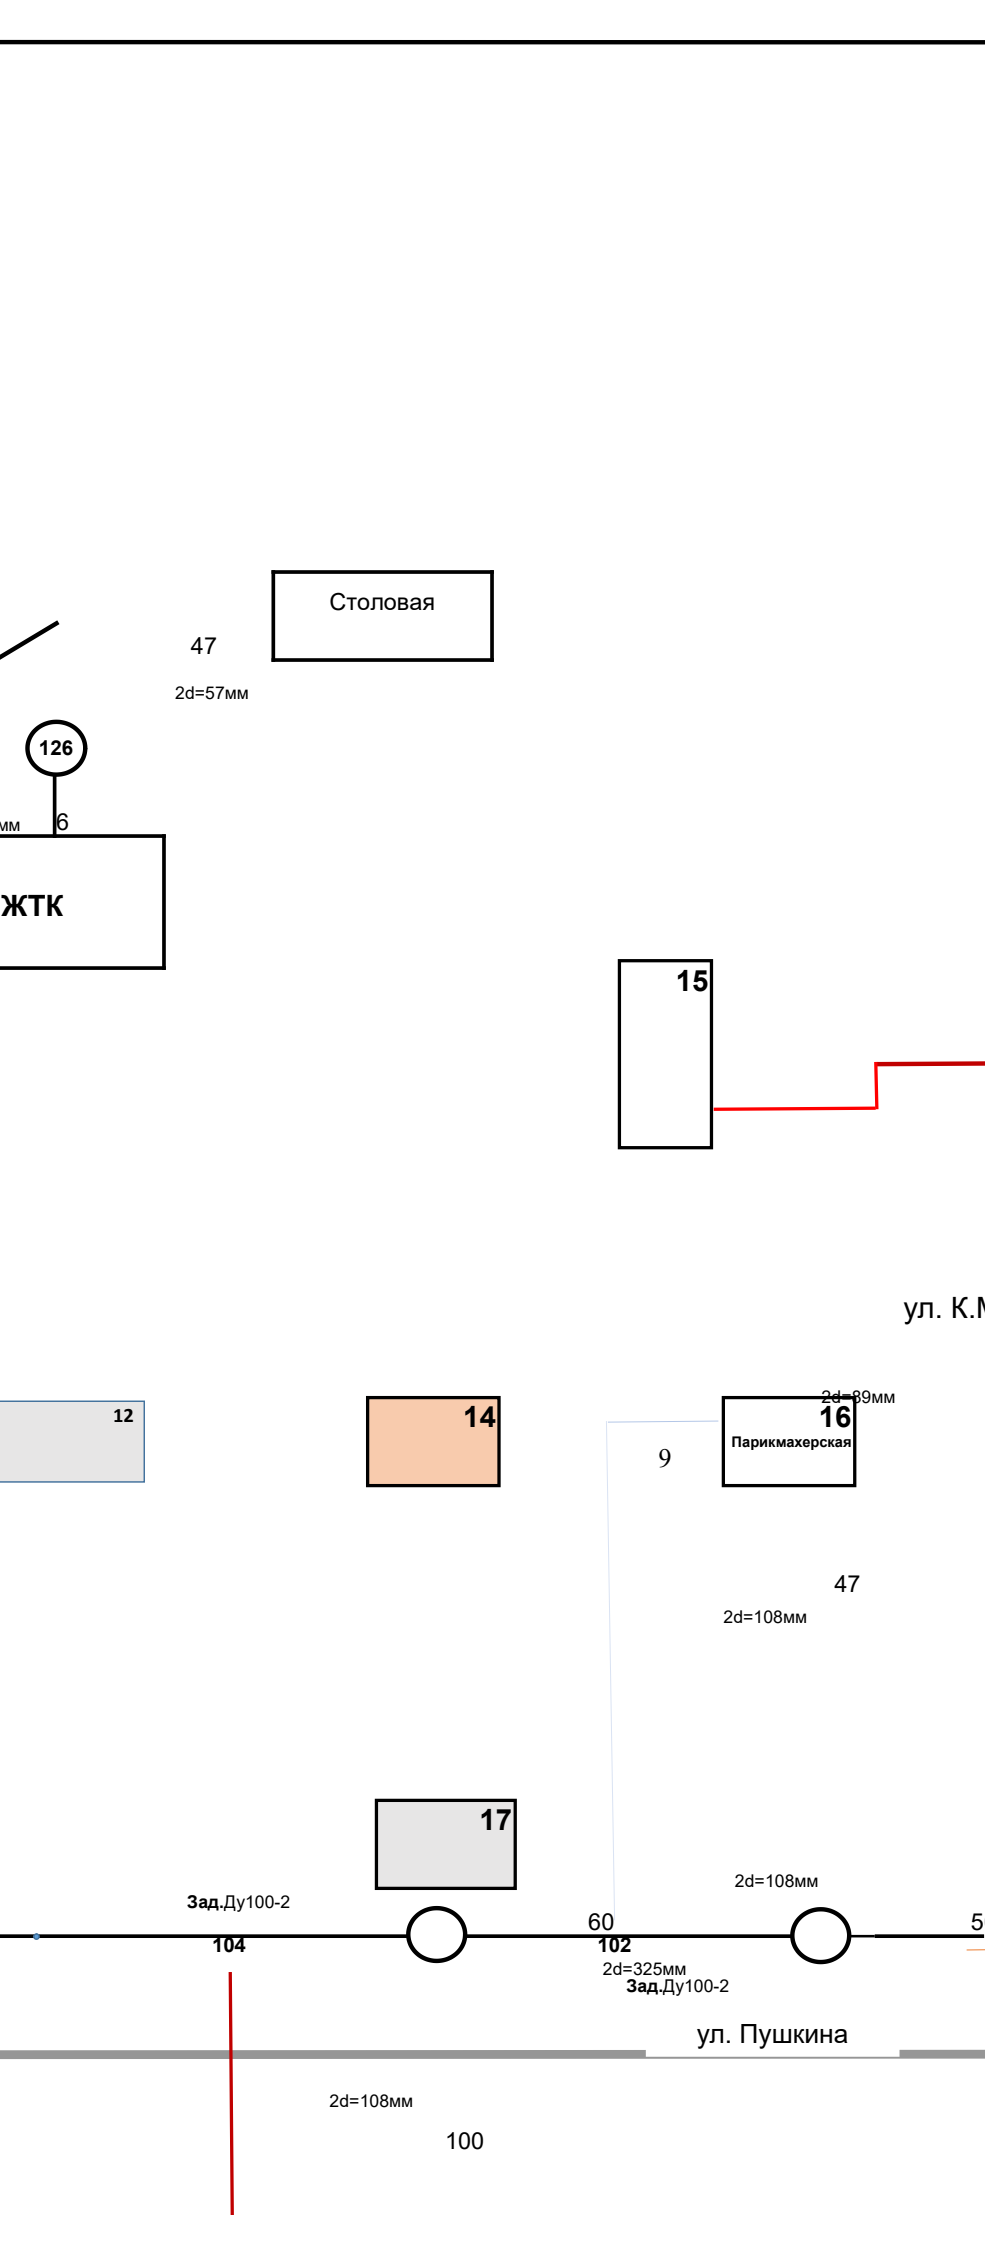

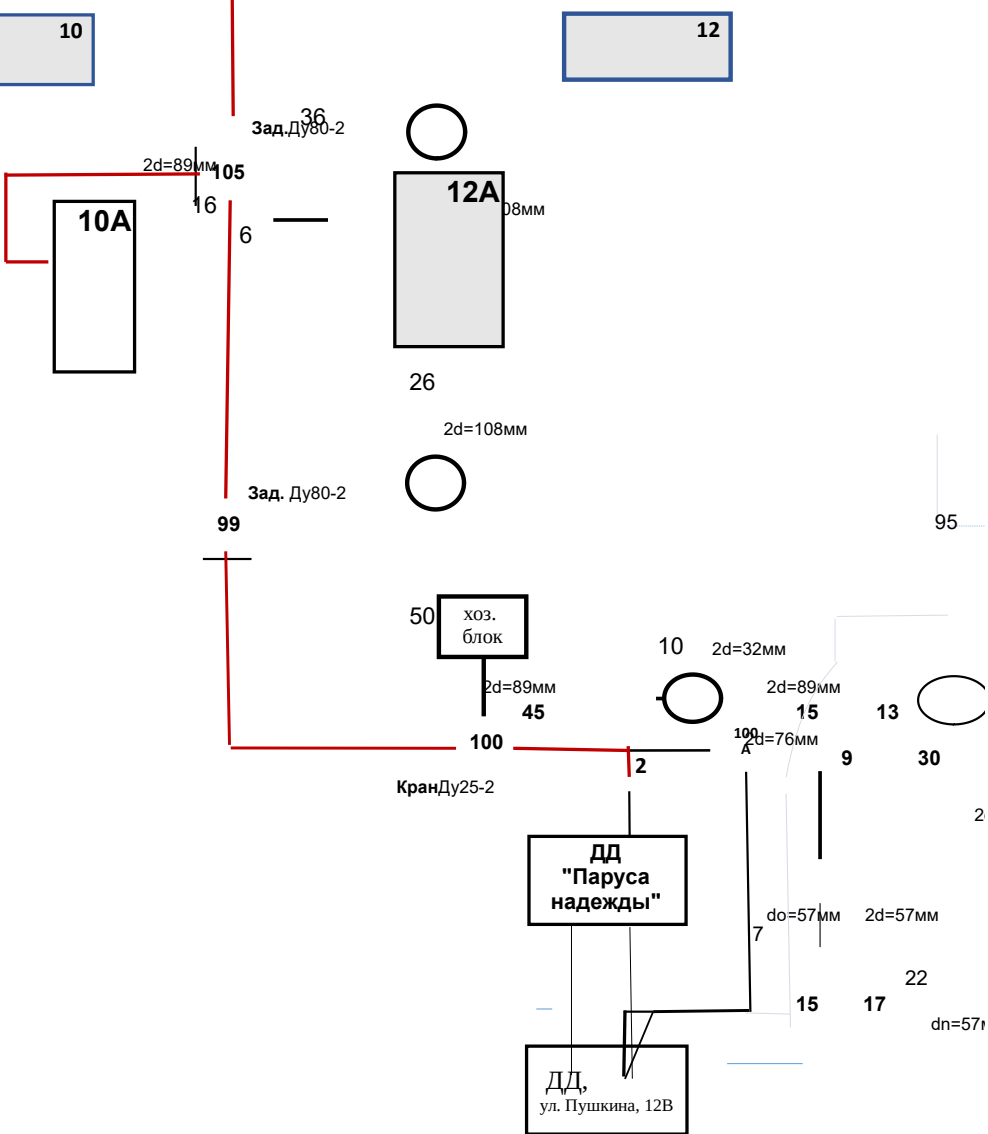

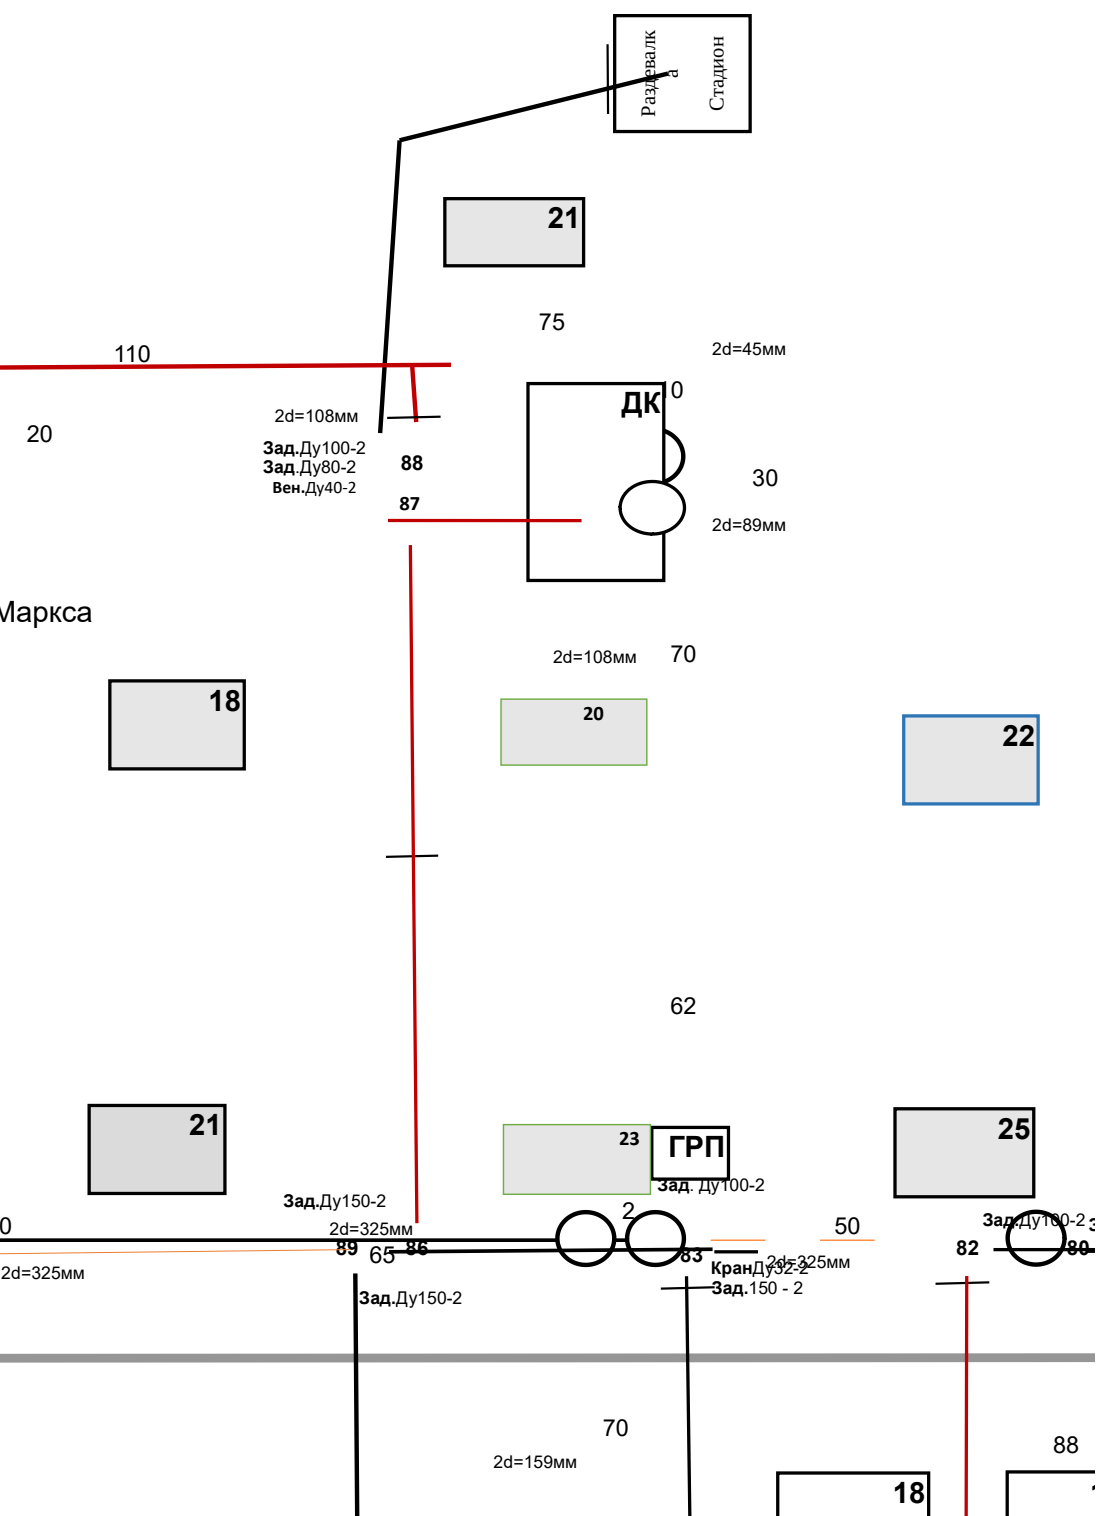





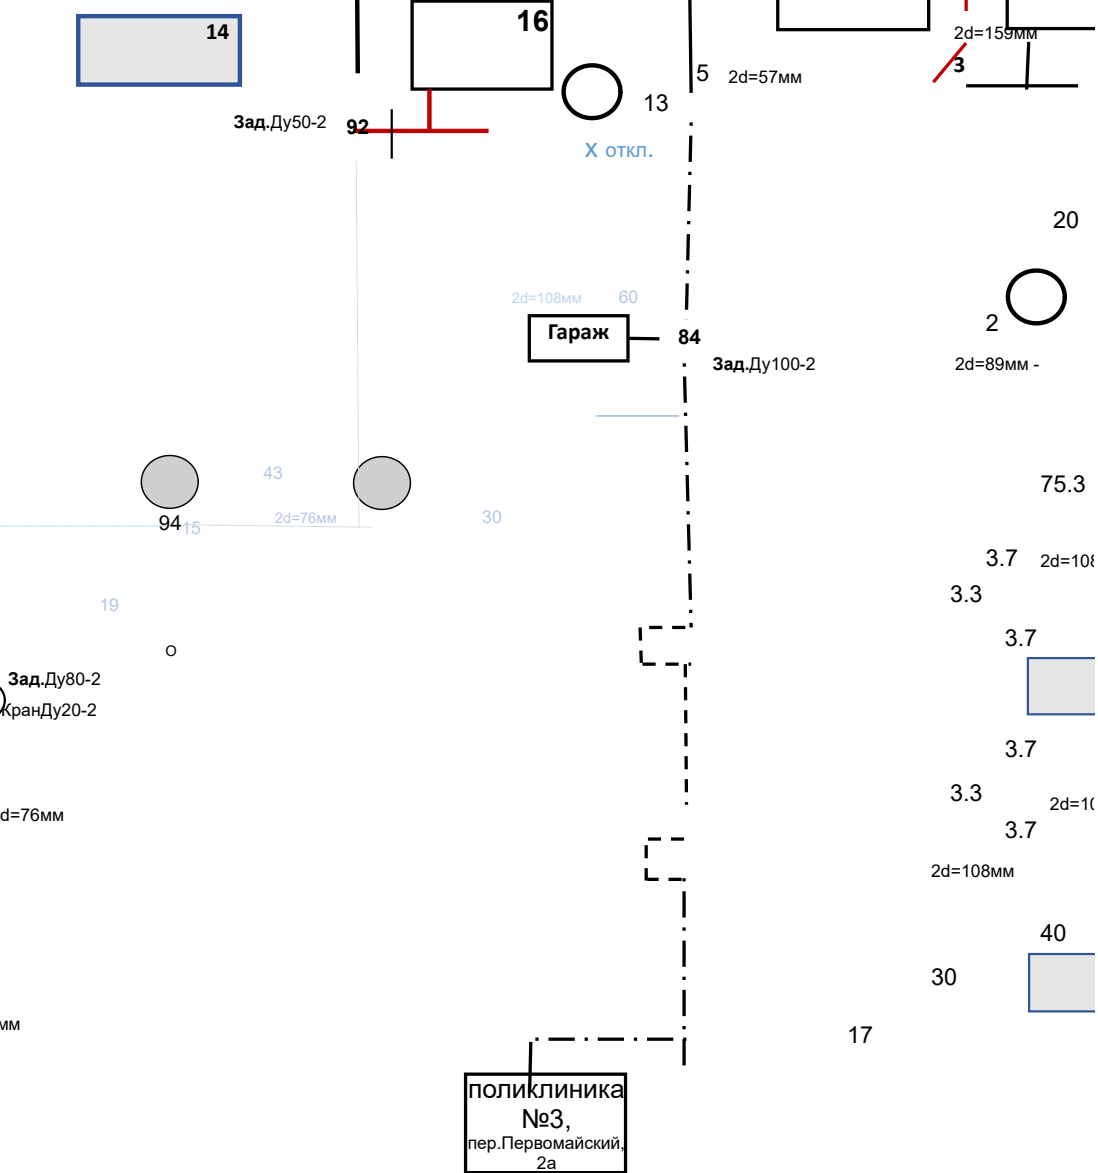


СХЕМА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ №2 (ул. К.Маркса 38Б)

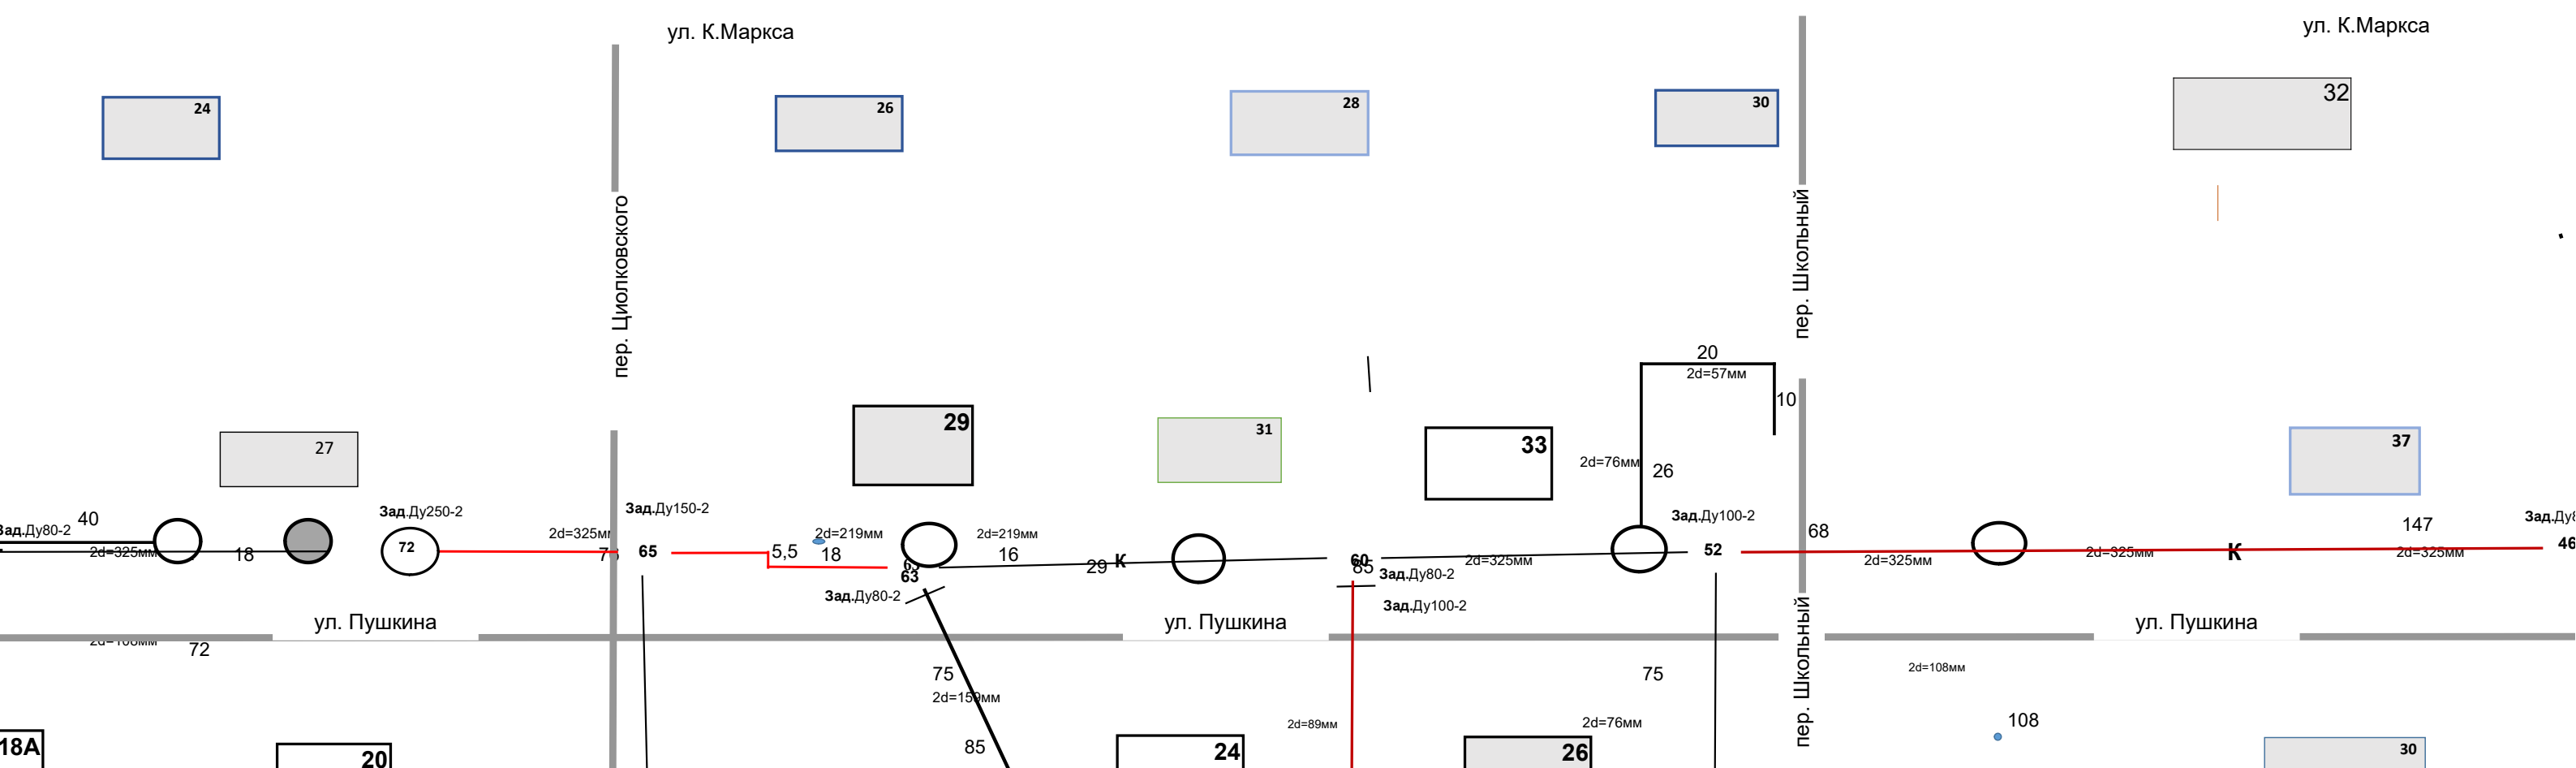


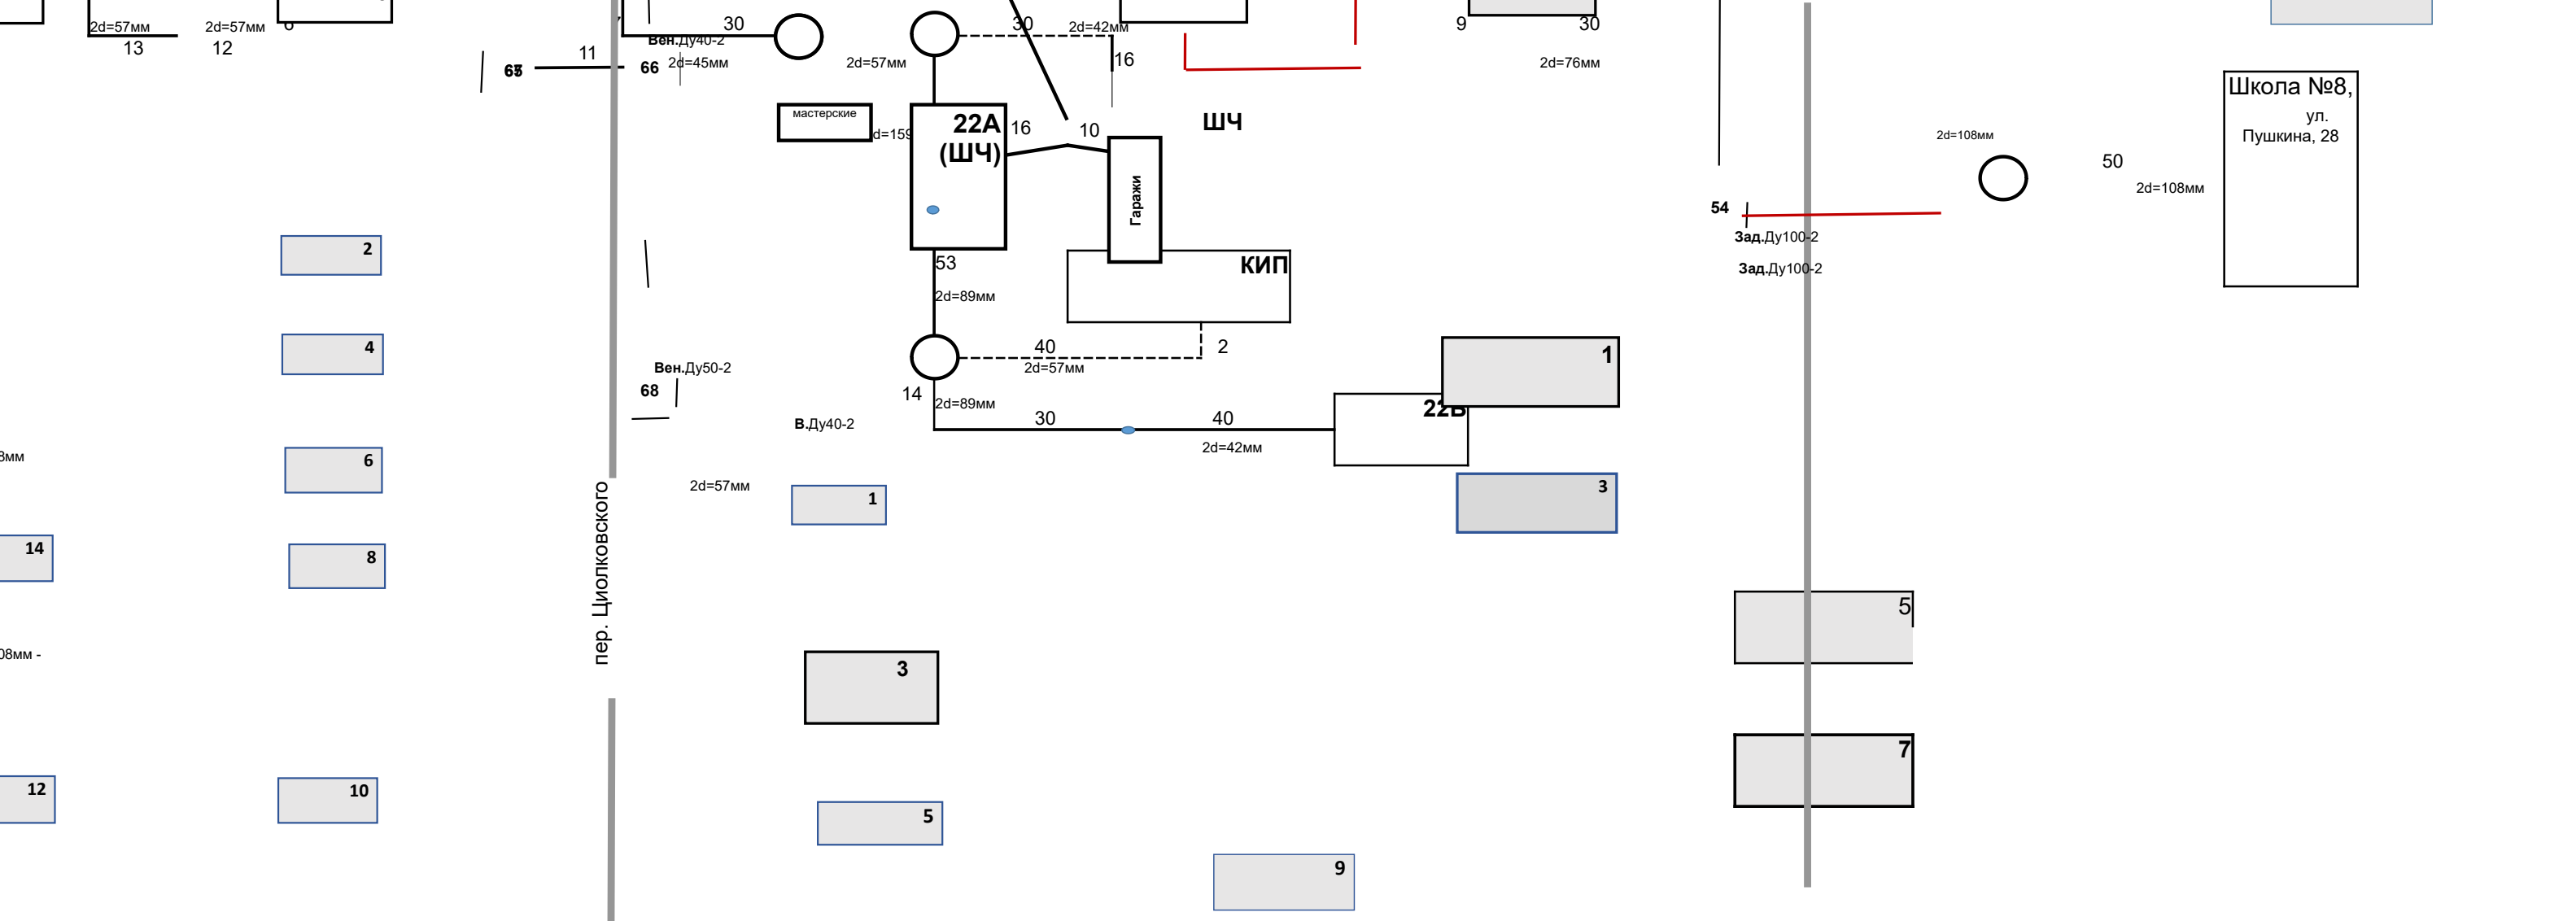

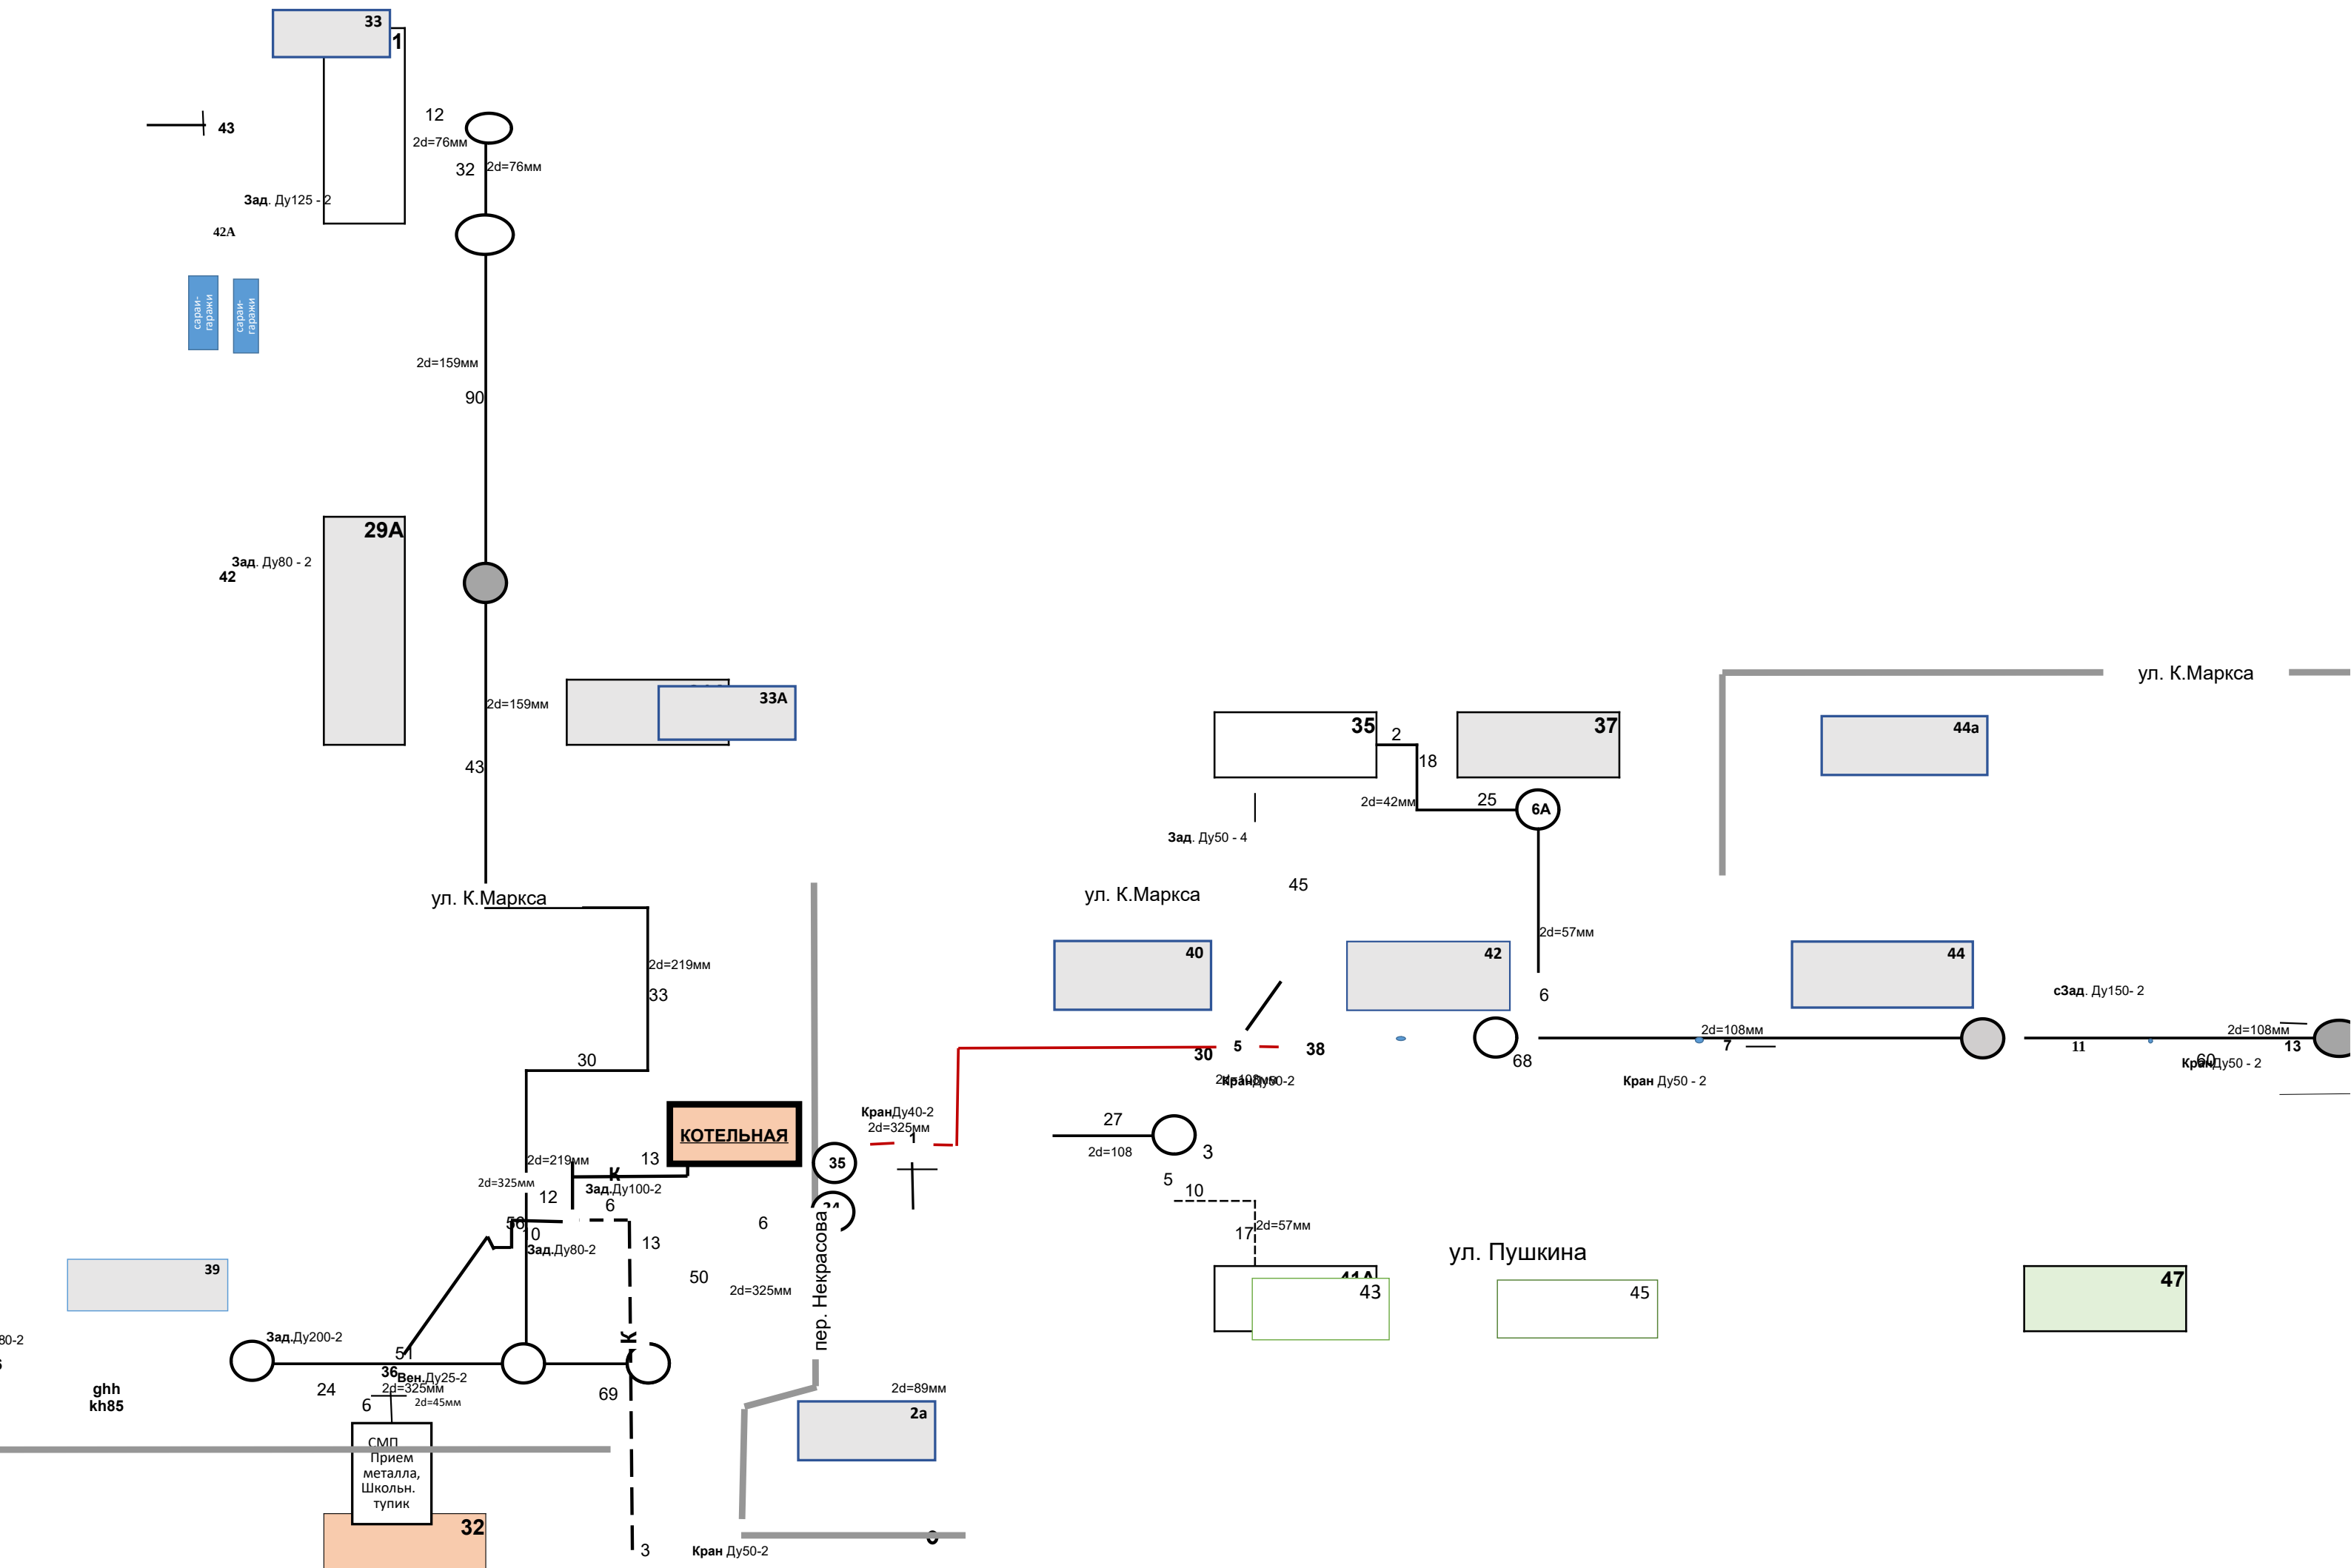




2d=57mm



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА



2Ду89

Зад Ду80-2

Вен Ду50-1

Кран Ду50-1

11



НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ОТОПЛЕНИЯ
ДОРОГА
КОМПЕНСАТОР
- отключено
участки, отремонтированные с 2018 г.

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА:

ЗАДВИЖКА ДИАМЕТРОМ, ШТ

ВЕНТИЛЬ ДИАМЕТРОМ, ШТ


КРАН ДИАМЕТРОМ, ШТ

ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА, №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп. Дата	Схема теплосети котельной № 2 (ул. К. Маркса, 38 б)		Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Овсянкина С.С.							
Провер.	Ермилов В.Н.							
Н. контр.	Елесин В.И.					ООО "Киротеплоэнерго"		
Утв.								

20 г.

(ул. Строительная)



НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА, СЕТИ ОТОПЛЕНИЯ
НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА, СЕТИ ГВС
ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА
2Ду69
наружный диаметр трубопровода отопления
до40
диаметр трубопровода ГВС подчона
до32
диаметр трубопровода ГВС обратка
ДОРОГА

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА:

Зад Ду80-2	ЗАДВИЖКА ДИАМЕТРОМ, ШТ
Вен Ду50-1	ВЕНТИЛЬ ДИАМЕТРОМ, ШТ
Кран Ду50-1	КРАН ДИАМЕТРОМ, ШТ
11	ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА, №

сети находящиеся в аренде ООО "Кировтеплоэнерго"

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Овсянникова С.С.		
Провер.		Ермилов В.Н.		
		Елесин В.И.		
Н. контр.				
Утв.		Зеленов В.И.		

Схема теплосети котельной
№ 6 (ул. Строительная)

Лист	Лист	Листов
ООО "Кировэнергосервис"		