


"Согласовано"
Администрация МР "Город Киров и Кировский район"

СХЕМА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ №6 (ул. Строительная)

1 1 20 г.

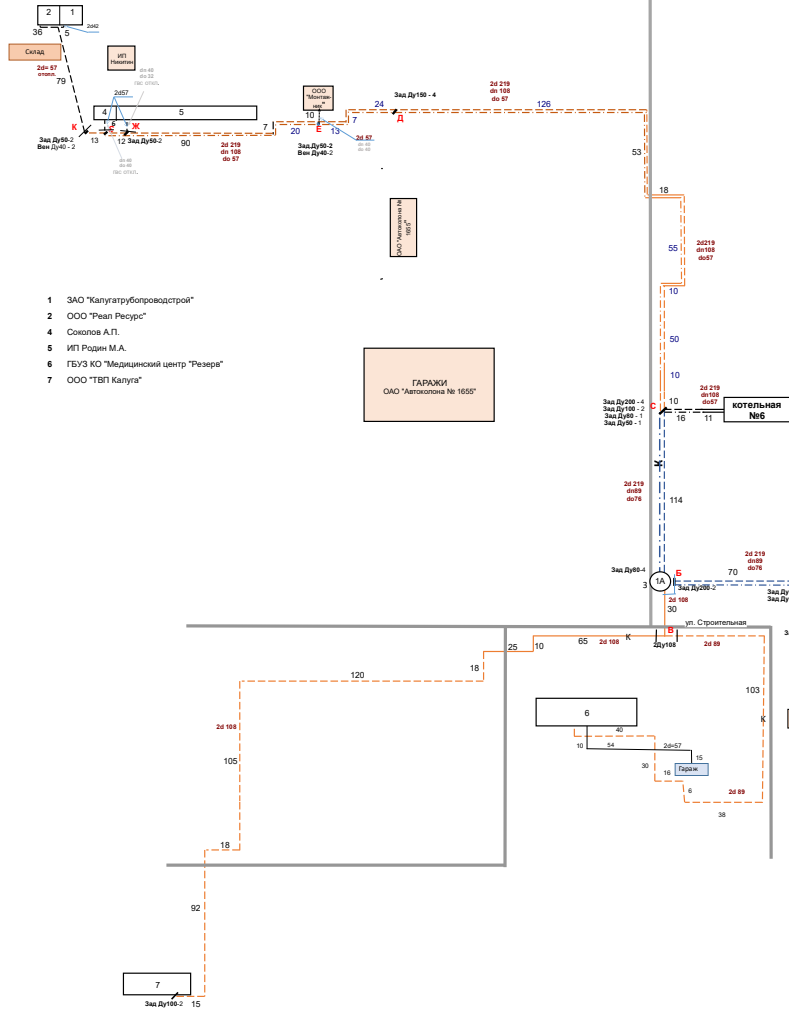

- 1 ЗАО "Калугатрубопроводстрой"
- 2 ООО "Реал Ресурс"
- 4 Соколов А.П.
- ИП Роден М.А.
- ГБУЗ КО "Медицинский центр "Резерв"
- 7 ООО "ТВП Калуга"

ГАРАЖИ
ОАО "Авиакомпания № 1055"

КОТЕЛЬНОЙ №6

дом № 5 ул.Строительная

дом №7
ул.Строительная

дом №20 ул.Строительная

дом № 16 ул.Строительная

дом №18 ул.Строительная

дом № 26
ул.Строительная

дом № 24
ул.Строительная

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- НАДЕВНАЯ ПРОКЛАДКА, СЕТИ ОТОПЛЕНИЯ
- - - НАДЕВНАЯ ПРОКЛАДКА, СЕТИ ГВС
- ПОДЕВНАЯ ПРОКЛАДКА
- 2Ду69 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ОТОПЛЕНИЯ
- Ду40/32 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ГВС ПОДАЧИ/ОБРАТКА
- ДОРОГА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- НАДЕВНАЯ ПРОКЛАДКА, СЕТИ ОТОПЛЕНИЯ
- - - НАДЕВНАЯ ПРОКЛАДКА, СЕТИ ГВС
- ПОДЕВНАЯ ПРОКЛАДКА
- 2Ду69 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ОТОПЛЕНИЯ
- Ду40 ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ГВС ПОДАЧИ
- Ду32 ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ГВС ОБРАТКА
- ДОРОГА
- СТРАНИЦЫ

ЭКСПЛИКАЦИЯ
Зад. Ду69-2 ЗАДАВКА ДИАМЕТРОМ, ШТ
Вент. Ду69-1 ВЕНТИЛЬ ДИАМЕТРОМ, ШТ
Кран. Ду69-1 КРАН ДИАМЕТРОМ, ШТ
Тепловая камера, м

Имя	Должность	№ докум.	Подпись	Дата
Генеральный директор	Генеральный директор	Ермолов В.И.		
И. контр.	И. контр.	Ермолов В.И.		
Утв.	Утв.	Ермолов В.И.		

Схема теплосети котельной
№ 6 (ул. Строительная)

ООО "Кировэнергосервис"